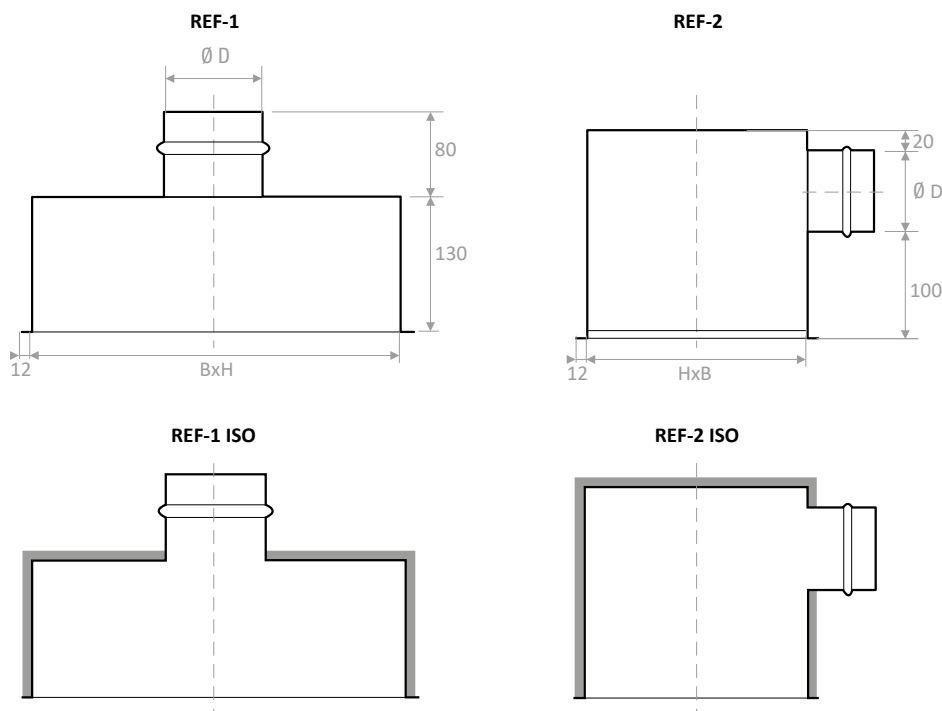




MÉRETEK



A fogadódoboz külső oldali szigetelés
vastagsága 6 mm

	B [mm]	H [mm]	ØD
REF 294-125	150	150	122
REF 369-160	225	225	157
REF 444-200	300	300	197
REF 519-250	375	375	247
REF 595-315	450	450	312

LÉGRÁCS RÖGZÍTÉS TÍPUSAI

Csatlakozás négyszög keresztmetszetű légcsatornához Helyezze be az anemosztátot a légcsatornába. Rögzítse azt oldalról, csavarokkal. 	Csatlakozás csatlakozó dobozzal és flexibilis csővel Helyezze be az anemosztátot a REF csatlakozó dobozba. Rögzítse azt oldalról, csavarokkal. 	Légmennyiség szabályzás Mindegyik mérethez lehetséges légmennyiség szabályzó felszerelése. Rögzítse a légmennyiség szabályzót az anemosztáton lévő kapcsokkal. 
---	--	---

