


MÉRETEK ÉS BEÉPÍTÉSI JAVASLAT

A felszerelés történhet falra vagy mennyezetre, az alábbi követelmények betartásával:

- Fali elhelyezés esetén a szellőzőket egy egyszerű reteszelési rendszerrel szerelik fel egy Ø 125-ös szerelőkeretbe (PKG), amelyet előzőleg a légcsatornára rögzítenek. Az ajakos tömítés biztosítja a tartást és a tömítést.
- Az ALIZÉ 120 és 150 m³/h esetében szerelőhüvellyel való szerelés
- Ø99 mm esetében, használjon a távtartót (cikkód: 1941)
- A mennyezeten való elhelyezés esetén a szerelés történhet 3-karmos gipszkarton adapterhüvely vagy Ø125 mm-es földemen átmenő hüvely, illetve Ø125/80 mm-es szaniter szellőzők hüvely használatával végezhető el.
- A légszelepek 3 rögzítőfurattal rendelkeznek. Javasoljuk, hogy a légszelepeket a falhoz vagy a mennyezethez csavarozza a 3 furat segítségével.
- Az elektromos légszelepek rögzítése feltétlenül szükséges. A légszelepek kábelátvezető csatornával rendelkeznek az elektromos tápvezeték számára (lásd az ábrán).

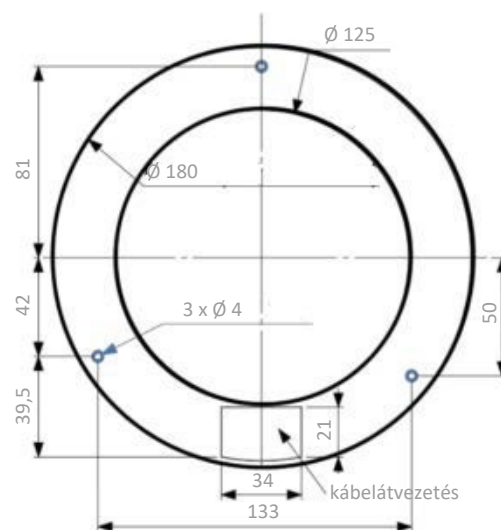

- 1 Ø125 szerelőkeret ajaktömítéssel (külön szállítjuk)
- 2 Légszelep test
- 3 Légmennyiség szabályzó elem
- 4 Levehető rács

