

NYOMÁSVESZTESÉG ÉRTÉKEK - VILÁGÍTÁS NÉLKÜL

	Légzállítás [m³/h]													
Névl. csatl. [mm]	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	150
80	1.2	6.1	12.1	19.6	29.6	43.1	60.5	81.2						
80+D	1.4	7.2	14.7	23.9	35.8	51.5	71.5	95.7						
100	1.0	3.7	8.2	14.5	22.6	32.6	44.4	58.0	73.4					
100+D	1.3	5.0	10.9	19.2	29.7	42.4	57.2	74.1	93.0					
125	0.9	2.8	5.8	9.8	14.9	21.1	28.4	36.8	46.5	57.4	69.5	83.0		
125+D	1.2	5.1	10.5	17.7	26.8	37.8	50.9	66.0	83.2					
160	0.5	1.8	3.9	6.8	10.5	15.1	20.5	26.7	33.7	41.7	50.4	60.1	70.6	94.2
160+D	0.8	2.7	5.8	9.9	15.2	21.7	29.3	38.2	48.2	59.5	71.9	85.7		


dP, [Pa]-ban meadva

D - egy légterelővel

$$P_{\text{telj}} = P_{\text{stat}} + P_{\text{din}}$$

Befűjt és elszívott levegőre vonatkozó értékek.

A következők szerint mérve: EN ISO 12238 szerint, 1,2 kg/m³ referencia légsűrűségi érték mellett.

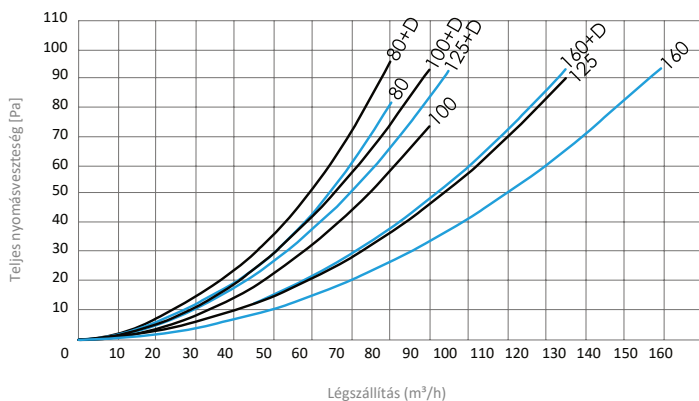

HANGTELJESÍTMÉNY SZINT ÉRTÉKEK - VILÁGÍTÁS NÉLKÜL

	Légzállítás [m³/h]					
Névl. csatl. [mm]	15	30	45	60	75	90
80	<20	<20	<25	<31		
80+D	<20	<20	<27	<34		
100	<20	<20	<21	<26	<31	
100+D	<20	<20	<24	<29	<35	
125	<20	<20	<21	<25	<29	
125+D	<20	<20	<24	<29	<34	
160	<20	<20	<24	<23	<26	<30
160+D	<20	<20	<21	<25	<29	<34

Lwa, [dB(A)]-ben meadva

D-egy légterelővel

Befűjt levegőre vonatkozó értékek.

A következők szerint mérve: EN ISO 5135

Háttérkorrekció a következők szerint: EN ISO 3741

A szintek kiszámítása a következők szerint: EN ISO 3741

HANGTELJESÍTMÉNY SZINT ÉRTÉKEK - VILÁGÍTÁS NÉLKÜL


	Légzállítás [m³/h]											
	15		30		45		60		75		90	
Névl. csatl. [mm]	x	z	x	z	x	z	x	z	x	z	x	z
80	550	43	775	55	717	73	1085	91				
100	442	42	785	68	740	82	1100	98	1380	123		
125	300	25	725	46	1100	70	1070	90	1341	104		
160	225	25	514	45	650	50	800	57	975	80	1243	88

0.2 m/s-nál, [mm]-ben meadva

Befűjt levegőre vonatkozó értékek.

A következők szerint mérve: EN ISO 12238

Izotermikus állapotban mérve, ΔTmax.: 2°C

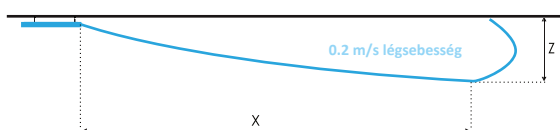

NYOMÁSVESZTESÉG ÉRTÉKEK - VILÁGÍTÁSSAL

Névl. Csatl. [mm]	Légszállítás [m³/h]								
	10	20	30	40	50	60	70	80	90
100	1.0	3.7	8.2	14.5	22.6	32.6	44.4	58.0	73.4
100+D	1.3	5.0	10.9	19.2	29.7	42.4	57.2	74.1	93.0
125	0.9	2.8	5.8	9.8	14.9	21.1	28.4	36.8	46.5
125+D	1.2	5.1	10.5	17.7	26.8	37.8	50.9	66.0	83.2


dP, [Pa]-ban meadva

D-egy légterelővel

$$P_{\text{telj}} = P_{\text{stat}} + P_{\text{din}}$$

Befűjt és elszívott levegőre vonatkozó értékek.

A következők szerint mérve: EN ISO 12238 szerint, 1,2 kg/m³ referencia légsűrűségi érték mellett.

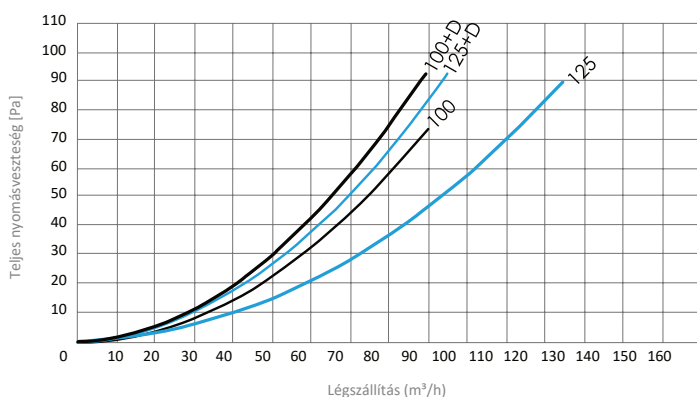

HANGTELJESÍTMÉNY SZINT ÉRTÉKEK - VILÁGÍTÁSSAL

Névl. csatl. [mm]	Légszállítás [m³/h]				
	15	30	45	60	75
100	<20	<20	<21	<26	<31
100+D	<20	<20	<24	<29	<35
125	<20	<20	<21	<25	<29
125+D	<20	<20	<24	<29	<34

Lwa, [dB(A)]-ben meadva

D-egy légterelővel

Befűjt levegőre vonatkozó értékek.

A következők szerint mérve: EN ISO 5135

Háttérkorrekció a következők szerint: EN ISO 3741

A szintek kiszámítása a következők szerint: EN ISO 3741

VETŐTÁVOLSÁG ÉRTÉKEK - VILÁGÍTÁSSAL

Névl. csatl. [mm]	Légszállítás [m³/h]									
	15		30		45		60		75	
	x	z	x	z	x	z	x	z	x	z
100	442	42	785	68	740	82	1100	98	1380	123
125	300	25	725	46	1100	70	1070	90	1341	104

0.2 m/s-nál, [mm]-ben meadva

Befűjt levegőre vonatkozó értékek.

A következők szerint mérve: EN ISO 12238

Izotermikus állapotban mérve, ΔTmax.: 2°C

