


KIVÁLASZTÁSI DIAGRAM

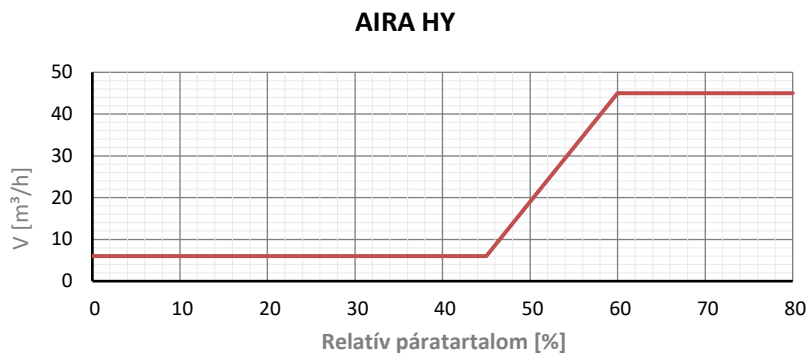

A görbe a névleges légáteresztést mutatja meg, a beltéri levegő páratartalma és 20 Pa nyomáskülönbség függvényében.

AKUSZTIKA

Az AIRA HY zajcsillapítás - $D_{n,e,w}(Ctr)$ - alapján:

	$D_{n,e,w}(C)$	$D_{n,e,w}$
AIRA HY + CE2A*	32 dB	34 dB
AIRA HY + CFA	36 dB	37 dB

*A zajcsillapítás mértékét a CE2A külső rovarrács nem befolyásolja

