
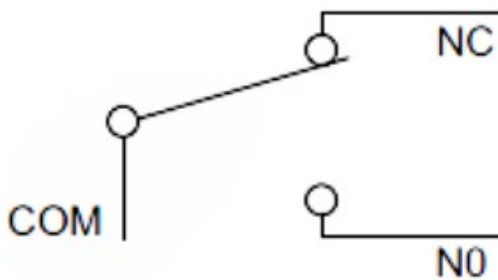


## MŰSZAKI ADATOK

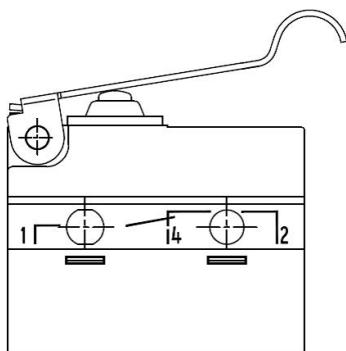

1(COM) - fekete  
2(NC) - szürke  
4(NO) - kék


Avégálláskapcsolót akétféleképpen satlakoztatható:

- a) ZÁRT ha a kar mozog ... csatlakoztassa az 1+2 vezetékét.
- b) NYITOTT, ha a kar mozog ... csatlakoztassa az 1+4-es vezetékét.

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Névleges feszültség            | 230V AC         |
| Maximális áramfelvétel         | 5A              |
| Működési hőmérséklet tartomány | -25°C ... 120°C |
| Érintésvédelmi besorolás       | IP67            |

## BEÉPÍTÉSI JAVASLAT

1. Helyezze a kapcsolót a tűzcsappantyú burkolatán lévő horony szélesebb részébe a tartó "T" ágán keresztül. A kapcsolókarnak a nyitott lapát felé kell mutatnia.

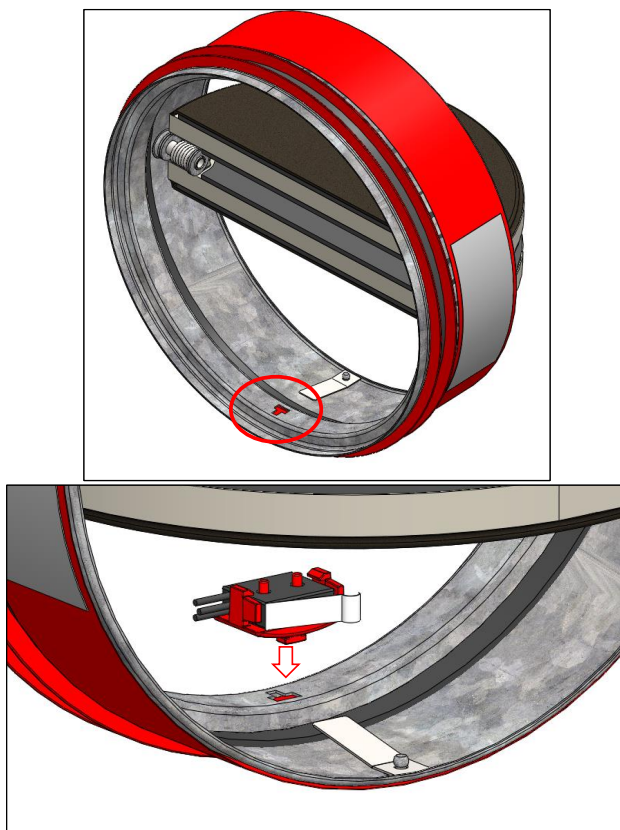

1. oldal



2040 Budaörs Gyár utca 2.  
BITEP Ipari park




info@cairox.hu



+36 23 44 41 33

## BEÉPÍTÉSI JAVASLAT

**2.** Csúsztassa a kapcsolótartót a burkolaton lévő horony keskenyebb részébe.

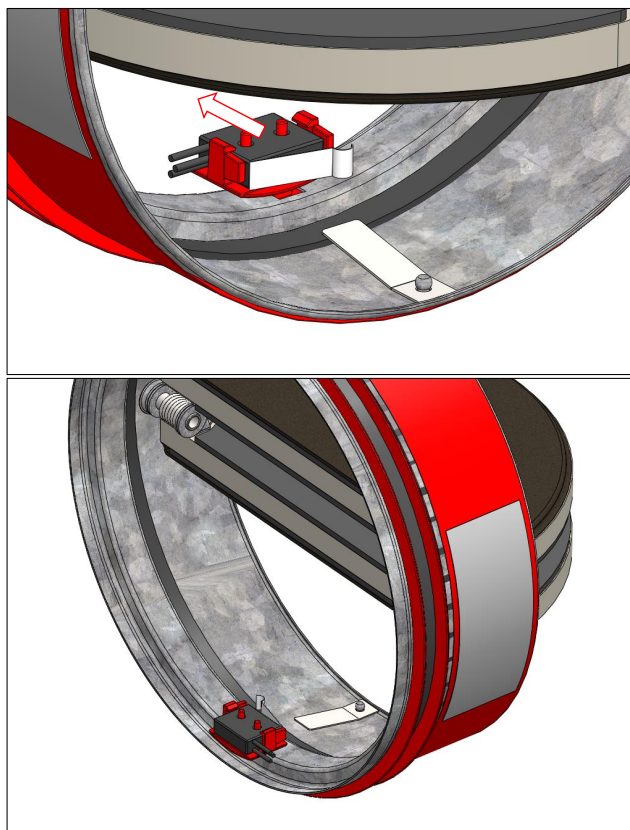

**3.** Fúrjon egy lyukat a szellőzőcsatornába, amelyen keresztül a kábelek a csappantyú beépítése után átvezetésre kerülnek.

**4.** Vezesse át a kábeleket a szellőzőcsatornában lévő fúrt lyukon keresztül.

**5.** Zárja le a szellőzőcsatornán lévő lyukat szilikonnal vagy más megfelelő módszerrel.

