


MÉRETEK

DBA-P50-SL

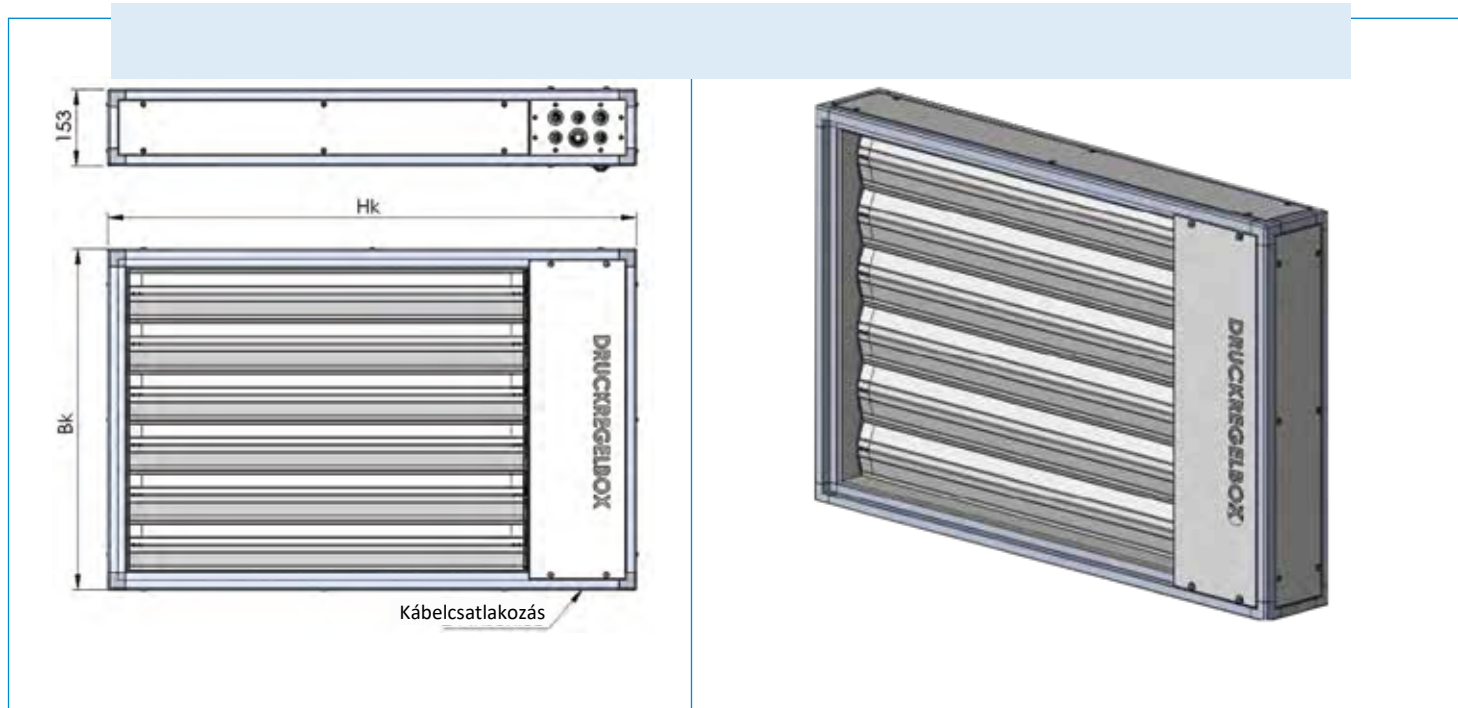

A lépcsőházból való nézet:

Kérjük, vegye figyelembe a jobb alsó sarokban található elektromos kábelbevezetések (a lépcsőházból nézve). Szükség esetén biztosítson fali mélyedést az FXP gégecsőhöz, a kábelek bevezetéséhez.


Figyelem:

A beszerelést közvetlenül a védett területről (homlokzat) a külső tér irányába kell elvégezni.


Rövid, megfelelő méretű légcsatorna-csatlakozás kivételes esetben használhatók (kérje segítségünket a méretezéshez)

BÉPÍTÉSI JAVASLAT

Falsíkban való elhelyezés

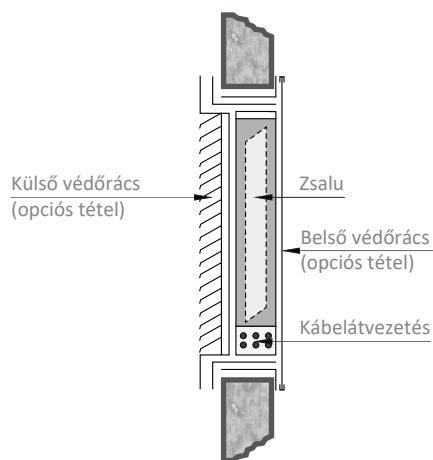

Falsíkra való elhelyezés

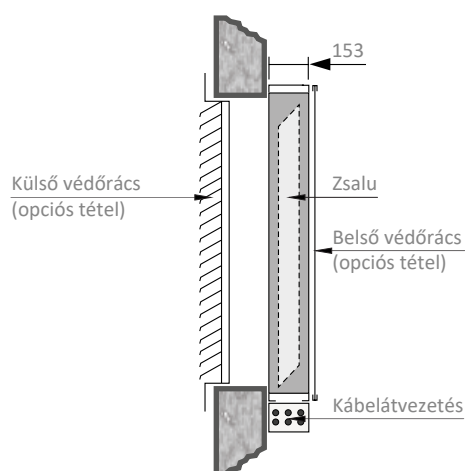

MÉRETEK

DBA-P50-SL

Falnyílásba való elhelyezés – szükséges falnyílás méretek (magasság/szélesség), mm-ben

	Külső szélességi méret, Hk [mm]										
Bk [mm]	635	735	835	935	1035	1135	1235	1335	1435	1535	1635
380	400/655	400/755	400/855	400/955	400/1055	400/1155	400/1255	400/1355	400/1455	400/1555	400/1655
	Külső szélességi méret, Hk [mm]										
Bk [mm]	455	555	655	755	855	955	1055	1 155	1 255	1 355	1 455
480	500/475	500/575	500/675	500/775	500/875	500/975	500/1075	500/1175	500/1275	500/1375	500/1475
580	600/475	600/575	600/675	600/775	600/875	600/975	600/1075	600/1175	600/1275	600/1375	600/1475
680	700/475	700/575	700/675	700/775	700/875	700/975	700/1075	700/1175	700/1275	700/1375	700/1475
780	800/475	800/575	800/675	800/775	800/875	800/975	800/1075	800/1175	800/1275	800/1375	800/1475
880	900/475	900/575	900/675	900/775	900/875	900/975	900/1075	900/1175	900/1275	900/1375	900/1475
980	1000/475	1000/575	1000/675	1000/775	1000/875	1000/975	1000/1075	1000/1175	1000/1275	1000/1375	1000/1475
1080	1100/475	1100/575	1100/675	1100/775	1100/875	1100/975	1100/1075	1100/1175	1100/1275	1100/1375	1100/1475
1180	1200/475	1200/575	1200/675	1200/775	1200/875	1200/975	1200/1075	1200/1175	1200/1275	1200/1375	1200/1475
1280	1300/475	1300/575	1300/675	1300/775	1300/875	1300/975	1300/1075	1300/1175	1300/1275	1300/1375	1300/1475



Falsíkra való elhelyezés – szükséges falnyílás méretek (magasság/szélesség), mm-ben

	Külső szélességi méret, Hk [mm]										
Bk [mm]	635	735	835	935	1035	1135	1235	1335	1435	1535	1635
380	300/200	300/300	300/400	300/500	300/600	300/700	300/800	300/900	300/1000	300/1100	300/1200
	Külső szélességi méret, Hk [mm]										
Bk [mm]	455	555	655	755	855	955	1055	1155	1255	1355	1455
480	400/200	400/300	400/400	400/500	400/600	400/700	400/800	400/900	400/1000	400/1100	400/1200
580	500/200	500/300	500/400	500/500	500/600	500/700	500/800	500/900	500/1000	500/1100	500/1200
680	600/200	600/300	600/400	600/500	600/600	600/700	600/800	600/900	600/1000	600/1100	600/1200
780	700/200	700/300	700/400	700/500	700/600	700/700	700/800	700/900	700/1000	700/1100	700/1200
880	800/200	800/300	800/400	800/500	800/600	800/700	800/800	800/900	800/1000	800/1100	800/1200
980	900/200	900/300	900/400	900/500	900/600	900/700	900/800	900/900	900/1000	900/1100	900/1200
1080	1000/200	1000/300	1000/400	1000/500	1000/600	1000/700	1000/800	1000/900	1000/1000	1000/1100	1000/1200
1180	1100/200	1100/300	1100/400	1100/500	1100/600	1100/700	1100/800	1100/900	1100/1000	1100/1100	1100/1200
1280	1200/200	1200/300	1200/400	1200/500	1200/600	1200/700	1200/800	1200/900	1200/1000	1200/1100	1200/1200



MÉRETEK

DBA-P50-LL

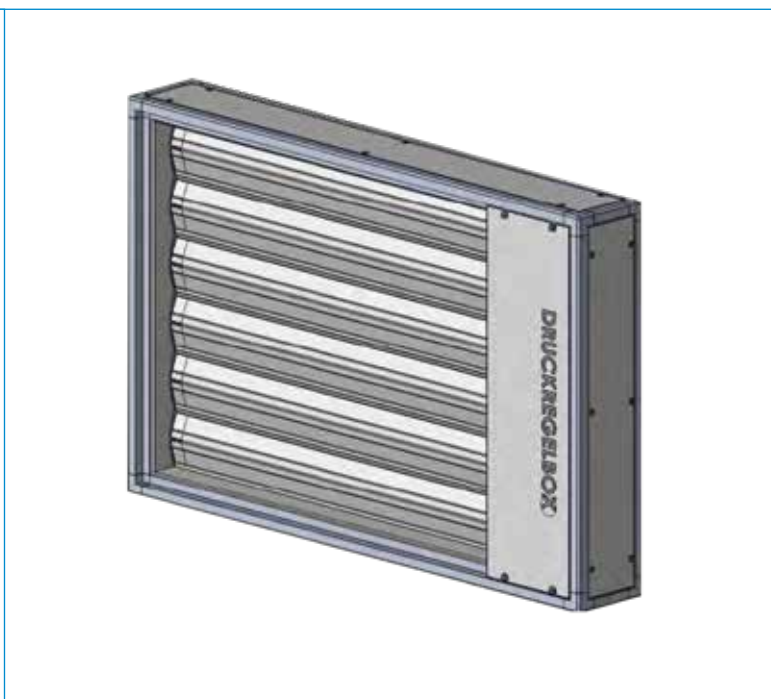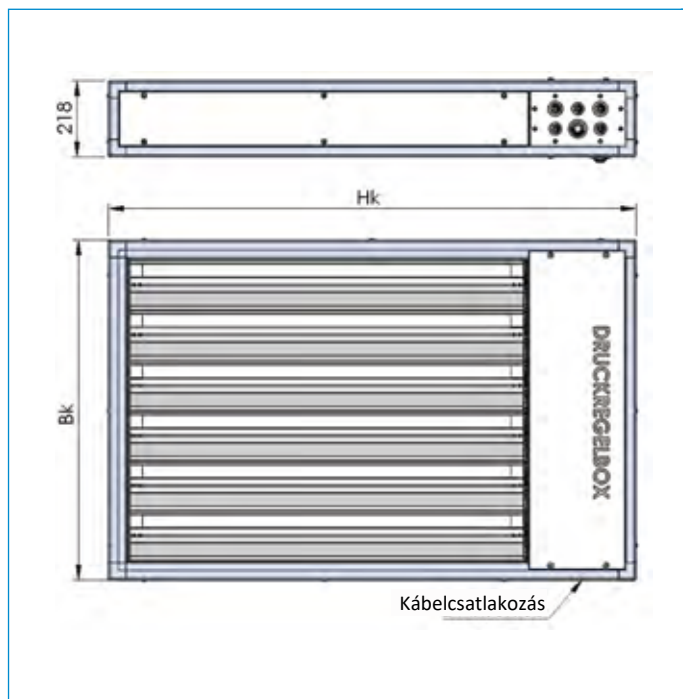

A lépcsőházból való nézet:

Kérjük, vegye figyelembe a jobb alsó sarokban található elektromos kábelbevezetések (a lépcsőházból nézve). Szükség esetén biztosítson fali mélyedést az FXP gégecsőhöz, a kábelek bevezetéséhez.


Figyelem:

A beszerelést közvetlenül a védett területről (homlokzat) a külső tér irányába kell elvégezni.


Rövid, megfelelő méretű légcsatorna-csatlakozás kivételes esetben használhatók (kérje segítségünket a méretezéshez)

BÉPÍTÉSI JAVASLAT

Falsíkban való elhelyezés

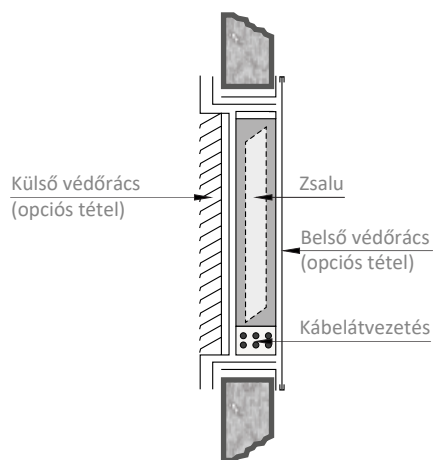

Falsíkra való elhelyezés

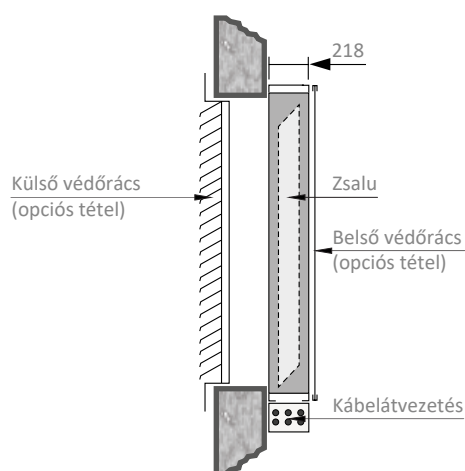

MÉRETEK

DBA-P50-LL

Falnyílásba való elhelyezés – szükséges falnyílás méretek (magasság/szélesség), mm-ben

	Külső szélességi méret, Hk [mm]										
Bk [mm]	555	655	755	855	955	1055	1155	1255	1455	1655	1855
590	–	–	–				–	–	–	610/1675	610/1875
755	–	–	–				–	–	–	775/1675	775/1875
920	–	–	–				–	–	–	940/1675	940/1875
1085	–	–	–				–	–	–	1105/1675	1105/1875
1250	–	–	–				–	–	–	1270/1675	1270/1875
1415	1435/575	1435/675	1435/775	1435/875	1435/975	1435/1075	1435/1175	1435/1275	1435/1475	1435/1675	1435/1875
1580	1600/575	1600/675	1600/775	1600/875	1600/975	1600/1075	1600/1175	1600/1275	1600/1475	1600/1675	1600/1875
1745	1765/575	1765/675	1765/775	1765/875	1765/975	1765/1075	1765/1175	1765/1275	1765/1475	1765/1675	1765/1875
1910	1930/575	1930/675	1930/775	1930/875	1930/975	1930/1075	1930/1175	1930/1275	1930/1475	1930/1675	1930/1875
2075	2095/575	2095/675	2095/775	2095/875	2095/975	2095/1075	2095/1175	2095/1275	2095/1475	2095/1675	2095/1875

Falsíkra való elhelyezés – szükséges falnyílás méretek (magasság/szélesség), mm-ben

	Külső szélességi méret, Hk [mm]										
Bk [mm]	555	655	755	855	955	1055	1155	1255	1455	1655	1855
590	–	–	–				–	–	–	510/1400	510/1600
755	–	–	–				–	–	–	675/1400	675/1600
920	–	–	–				–	–	–	840/1400	840/1600
1085	–	–	–				–	–	–	1005/1400	1005/1600
1250	–	–	–				–	–	–	1170/1400	1170/1600
1415	1335/300	1335/400	1335/500	1335/600	1335/700	1335/800	1335/900	1335/1000	1335/1200	1335/1400	1335/1600
1580	1500/300	1500/400	1500/500	1500/600	1500/700	1500/800	1500/900	1500/1000	1500/1200	1500/1400	1500/1600
1745	1665/300	1665/400	1665/500	1665/600	1665/700	1665/800	1665/900	1665/1000	1665/1200	1665/1400	1665/1600
1910	1830/300	1830/400	1830/500	1830/600	1830/700	1830/800	1830/900	1830/1000	1830/1200	1830/1400	1830/1600
2075	1995/300	1995/400	1995/500	1995/600	1995/700	1995/800	1995/900	1995/1000	1995/1200	1995/1400	1995/1600

