



MÉRETEK

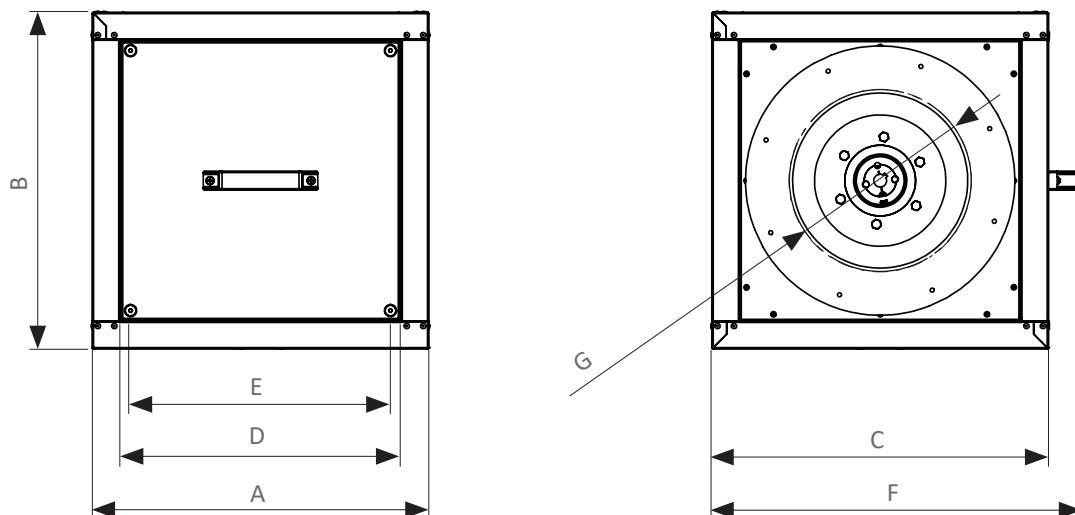

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Tömeg [kg]
KBF-N 225 EC T30	500	500	500	417	386	552	min. 195	33.00
KBF-N 250 EC T30	500	500	500	417	386	552	min. 220	33.00
KBF-N 280 EC T20	500	500	500	417	386	552	min. 240	37.50
KBF-N 280 EC T30	500	500	500	417	386	552	min. 240	33.50
KBF-N 315 EC T30	500	500	500	417	386	552	min. 240	36.00
KBF-N 355 EC T30	700	700	700	617	586	752	min. 300	58.00
KBF-N 400 EC T21	700	700	700	617	586	752	min. 340	66.70
KBF-N 400 EC T30	700	700	700	617	586	752	min. 300	60.00
KBF-N 450 EC T30	700	700	700	617	586	752	min. 300	63.00

BEÉPÍTÉSI JAVASLAT

Felső oldali csatlakozás

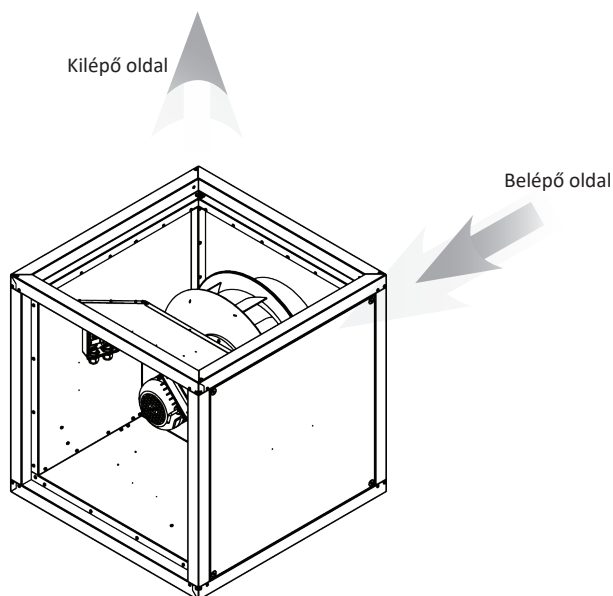



1. oldal




BEÉPÍTÉSI JAVASLAT

Oldalsó oldali csatlakozás

- A** Az kilépő oldal megváltoztatásához a paneleket vagy egy panelt el kell távolítani.

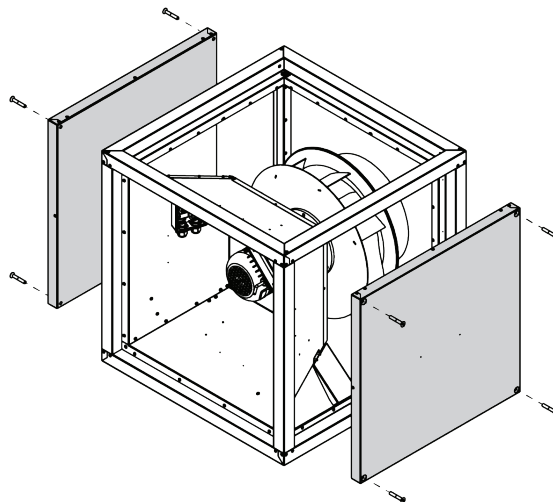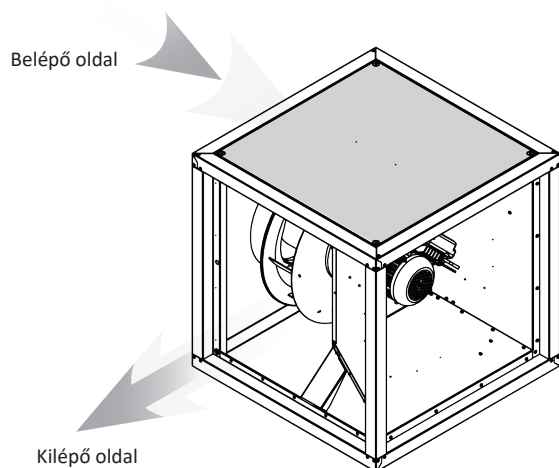**B** Balos kialakítás

Jobbos kialakítás

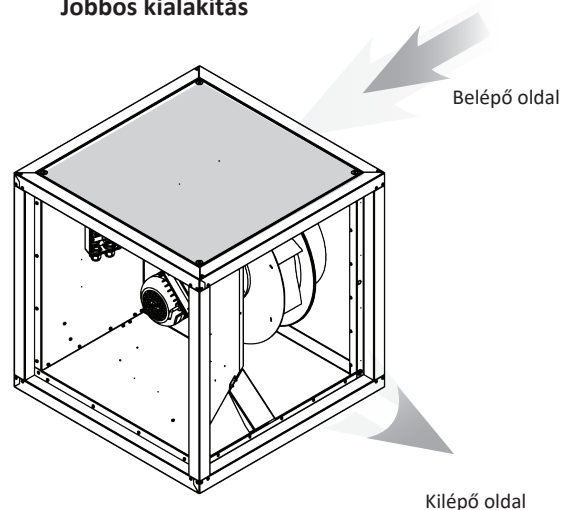


BEÉPÍTÉSI JAVASLAT





Megfelelő tartozékokkal, kültéri telepítésre alkalmas



Végezetül szerelje a fogantyút egy zárt, karbantartás céljából könnyen hozzáférhető panelre.

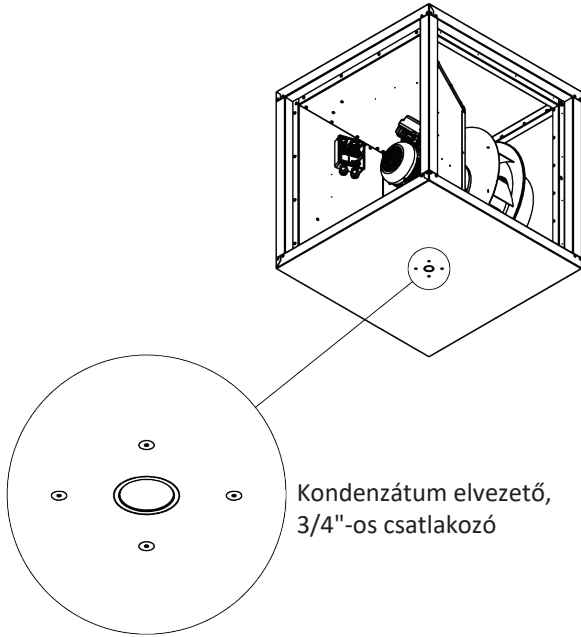

Kondenzátum elvezető,
3/4"-os csatlakozó

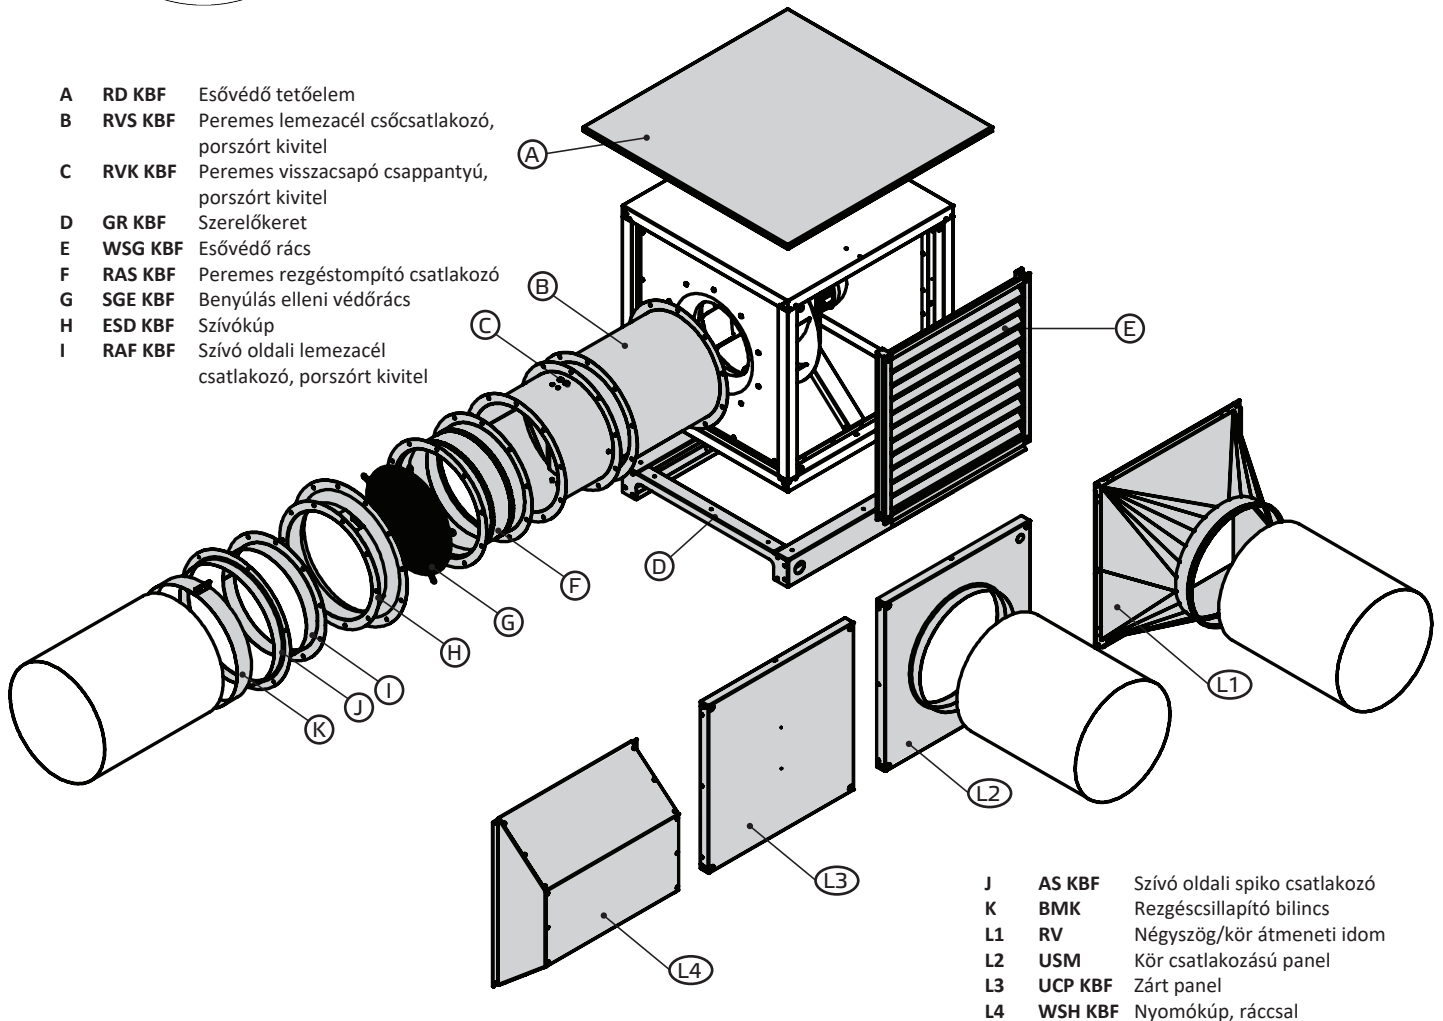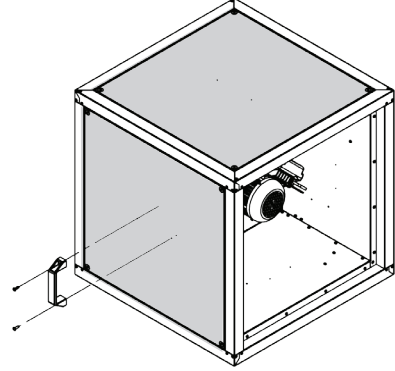


- A RD KBF Esővédő tetőelem
- B RVS KBF Peremes lemezacél csőcsatlakozó, porszórt kivitel
- C RVK KBF Peremes visszacsapó csappantyú, porszórt kivitel
- D GR KBF Szerelőkeret
- E WSG KBF Esővédő rács
- F RAS KBF Peremes rezgéstompító csatlakozó
- G SGE KBF Benyúlás elleni védőrács
- H ESD KBF Szívókúp
- I RAF KBF Szívó oldali lemezacél csatlakozó, porszórt kivitel

- J AS KBF Szívó oldali spiko csatlakozó
- K BMK Rezgéscsillapító bilincs
- L1 RV Négyszög/kör átmeneti idom
- L2 USM Kör csatlakozású panel
- L3 UCP KBF Zárt panel
- L4 WSH KBF Nyomókúp, ráccsal



BEÉPÍTÉSI JAVASLAT

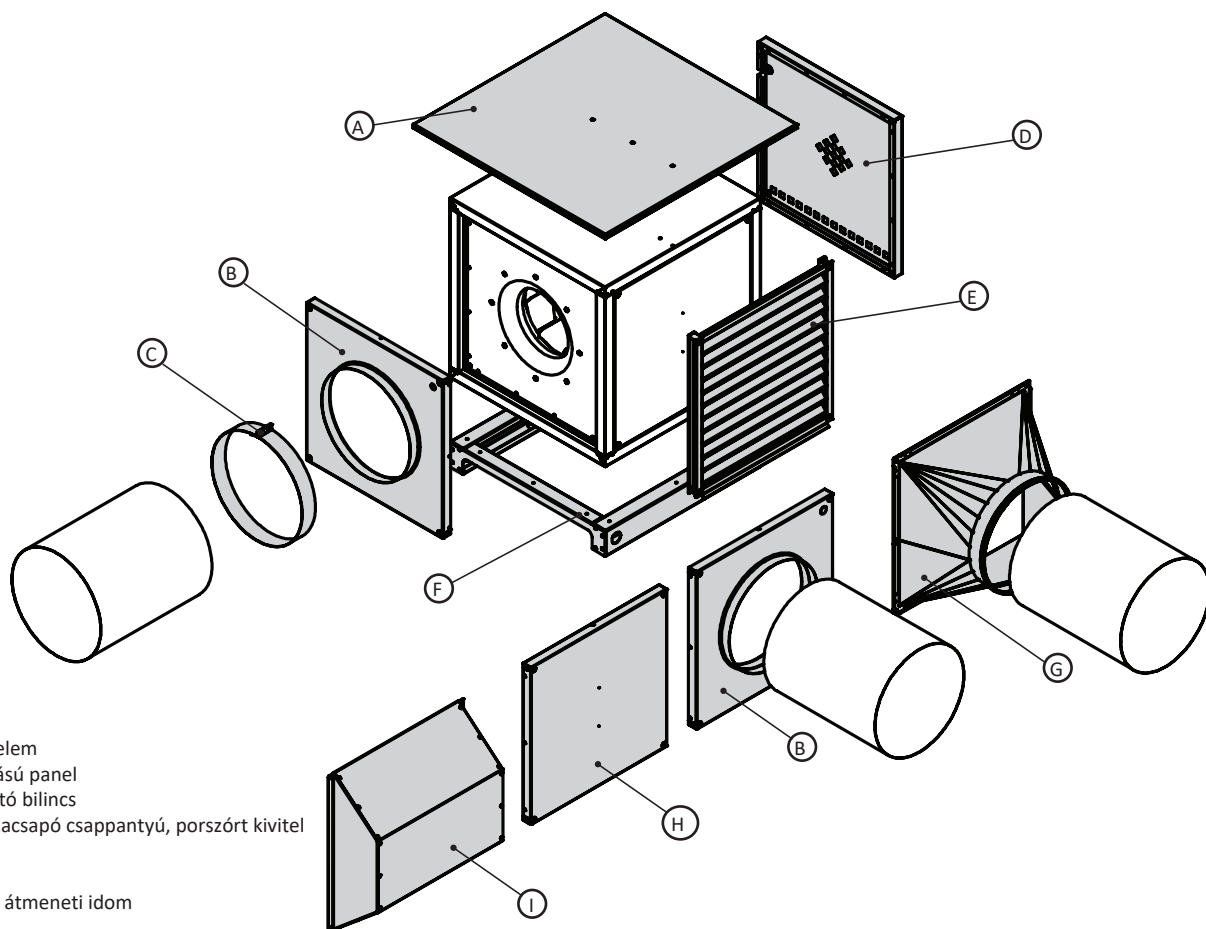


- | | | |
|---|----------------|--|
| A | RD KBF | Esővédő tetőelem |
| B | USM | Kör csatlakozású panel |
| C | BMK | Rezgéscsillapító bilincs |
| D | RVK KBF | Peremes visszacsapó csappantyú, porszórt kivitel |
| E | WSG KBF | Esővédő rács |
| F | GR KBF | Szerelőkeret |
| G | RV | Négyszög/kör átmeneti idom |
| H | UCP KBF | Zárt panel |
| I | WSH KBF | Nyomókúp, ráccsal |



ELEKTROMOS BEKÖTÉS


Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt a kapcsolási rajz szerint. A vezeték méretezésénél vegye figyelembe a berendezés adattábláját és a vonatkozó irányelveket. Megfelelő védelmet kell biztosítani megfelelően méretezett automatikus biztonsági megszakítókkal (áramköri védőkapcsoló).

A készüléket a kapcsolási rajz szerint kell csatlakoztatni. Külső vezérlővel vezérelt ventilátorok esetén be kell tartani a gyártó megfelelő használati utasítását.

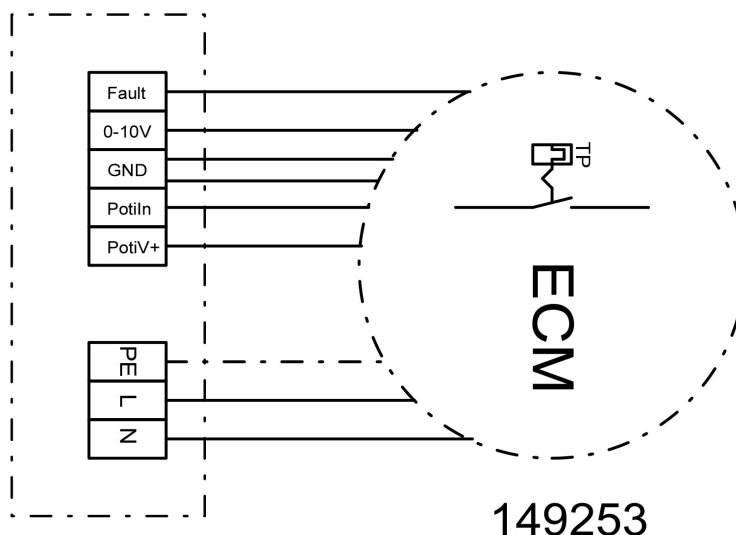


BEKÖTÉSI PÉLDÁK


Fordulatszám-szabályozás hiánya 100%-os teljesítmény

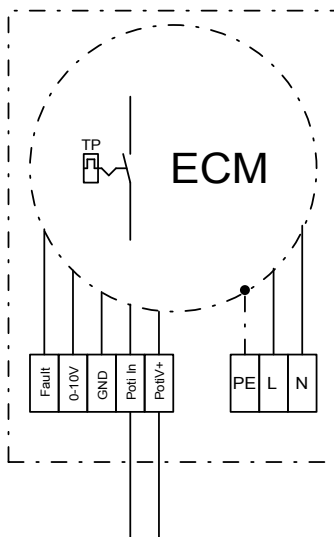

Potenciométer csatlakoztatása MTP20

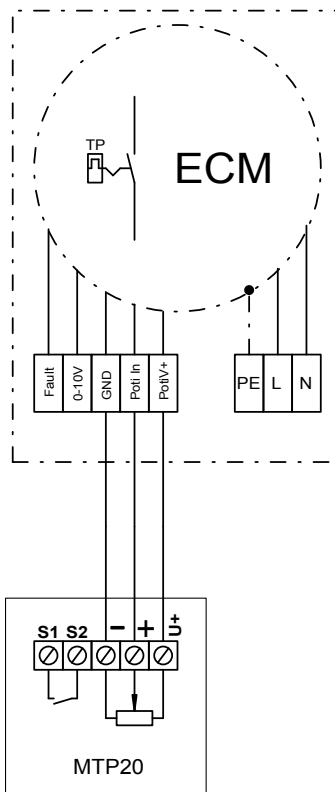

Potenciométer csatlakoztatása MTP30

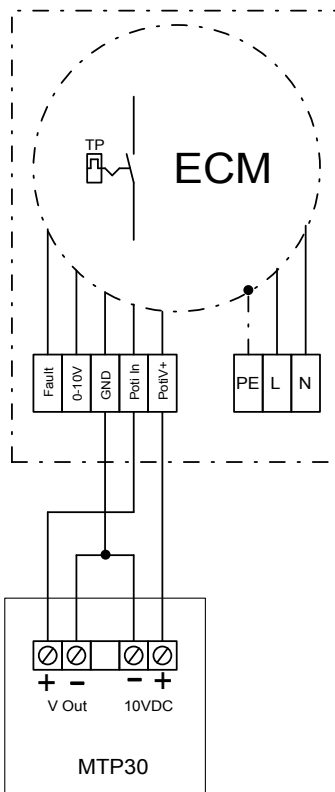

Csatlakoztatás, 0-10 V-os jel

