



MÉRETEK

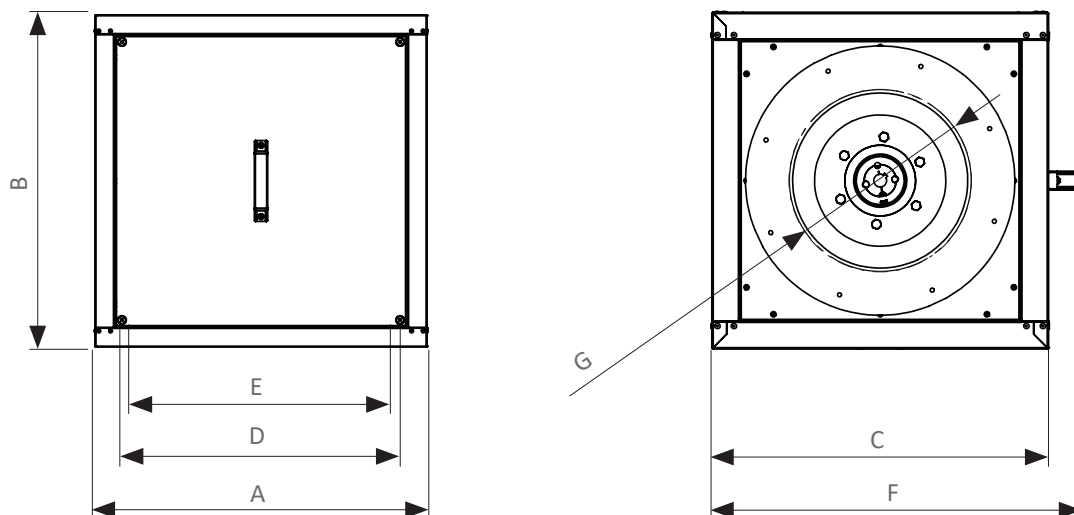

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Tömeg [kg]
KBF-N 225 EC 42	500	500	500	417	386	552	min. 195	27,70
KBF-N 250 EC 40	500	500	500	417	386	552	min. 220	28,90
KBF-N 280 EC 40	500	500	500	417	386	552	min. 240	29,10
KBF-N 355 EC 40	700	700	700	617	586	752	min. 315	49,40
KBF-N 400 EC 40	700	700	700	617	586	752	min. 340	62,00
KBF-N 450 EC 41*	700	700	700	617	586	752	min. 350	51,60
KBF-N 500 EC 40	700	700	700	617	586	752	min. 430	56,20
KBF-N 560 EC 40	900	900	900	817	786	952	min. 500	101,20
KBF-N 630 EC 40	900	900	900	817	786	952	min. 560	98,00

BEÉPÍTÉSI JAVASLAT

Egyenes csatlakozás

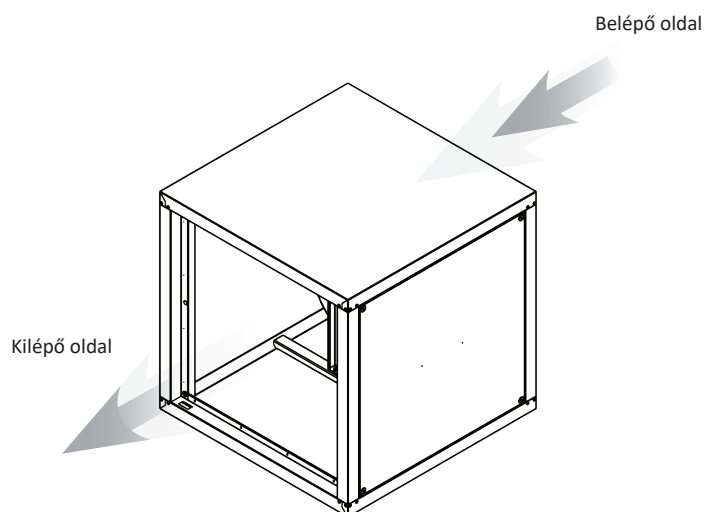


1. oldal




BEÉPÍTÉSI JAVASLAT

Oldalsó oldali csatlakozás


A Az kilépő oldal megváltoztatásához a paneleket vagy egy panelt el kell távolítani.

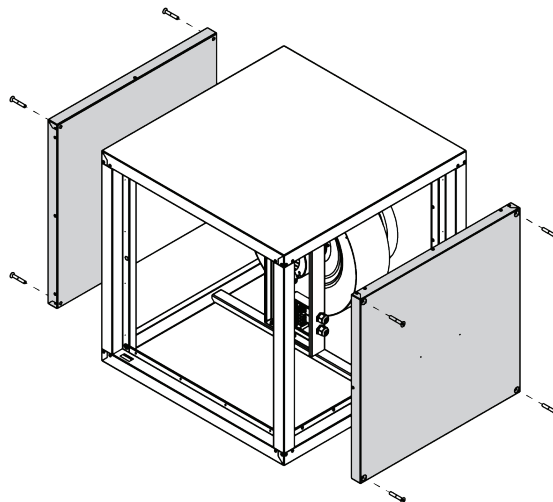

Balos kialakítás

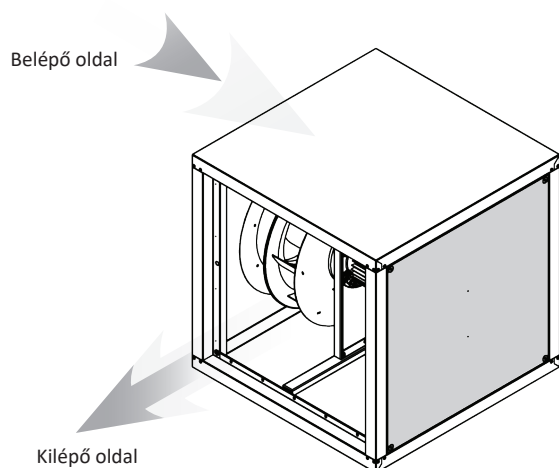

Jobbos kialakítás

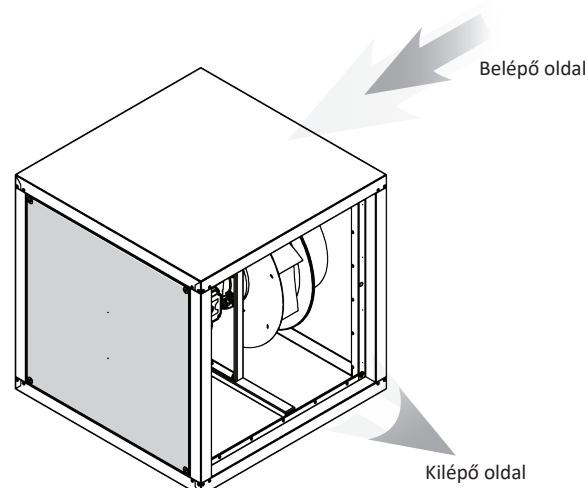



BEÉPÍTÉSI JAVASLAT




Megfelelő tartozékokkal, kültéri telepítésre alkalmas



Végezetül szerelje a fogantyút egy zárt, karbantartás céljából könnyen hozzáférhető panelre.

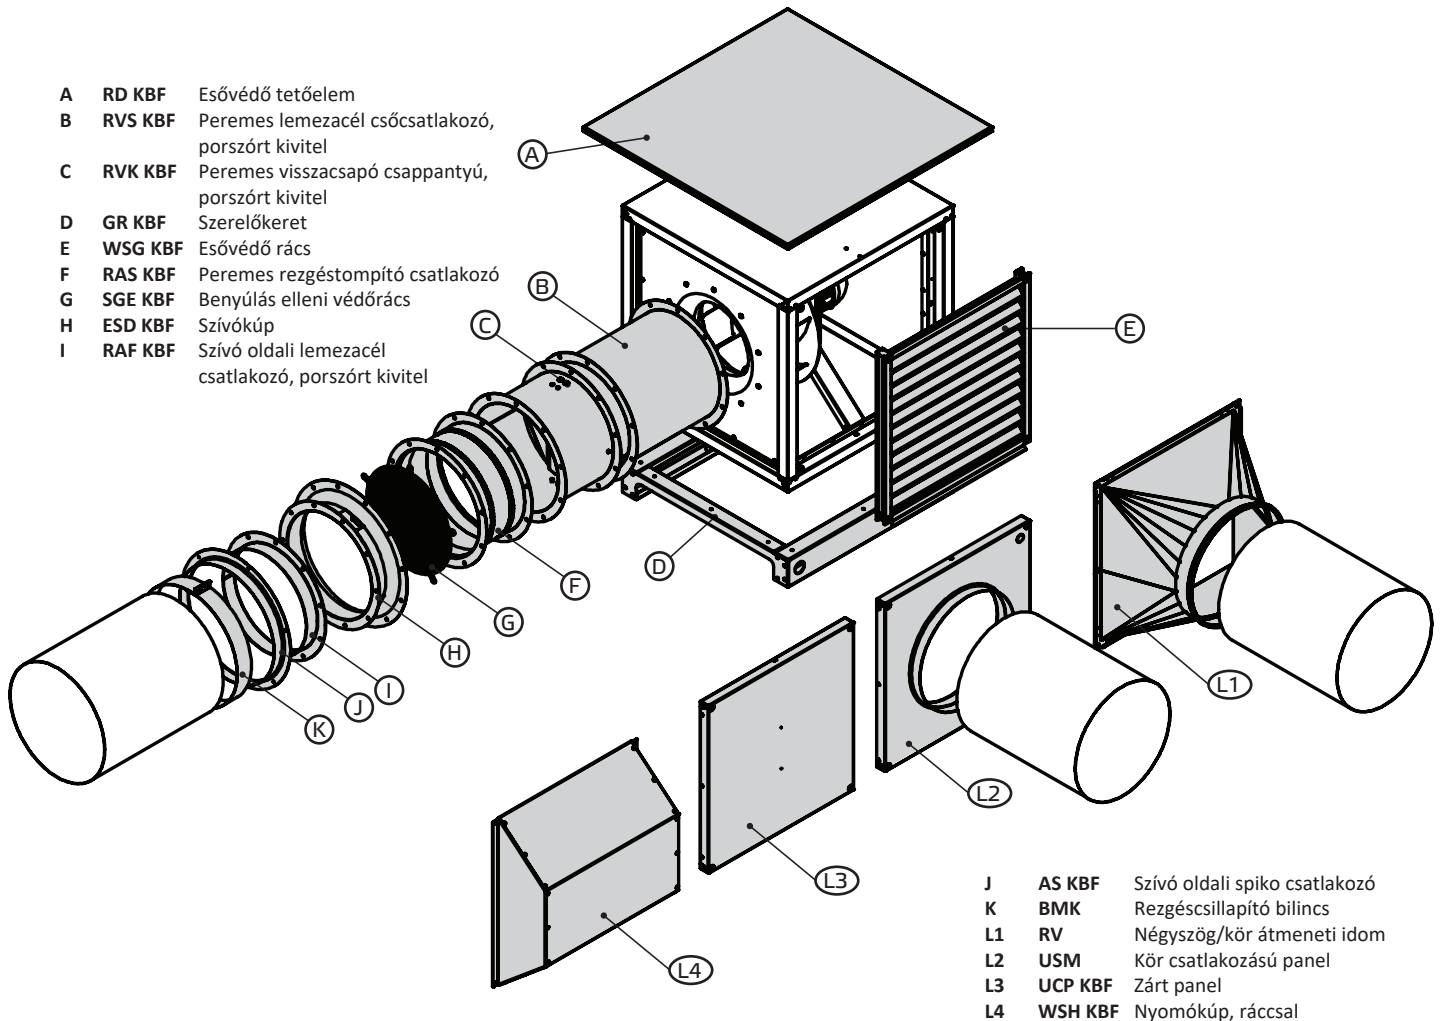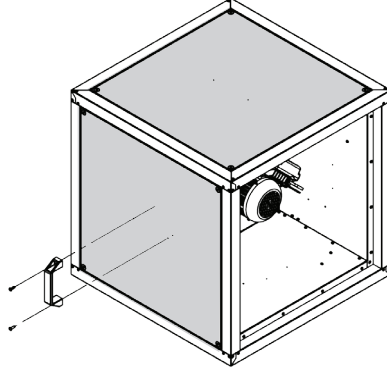

BEÉPÍTÉSI JAVASLAT

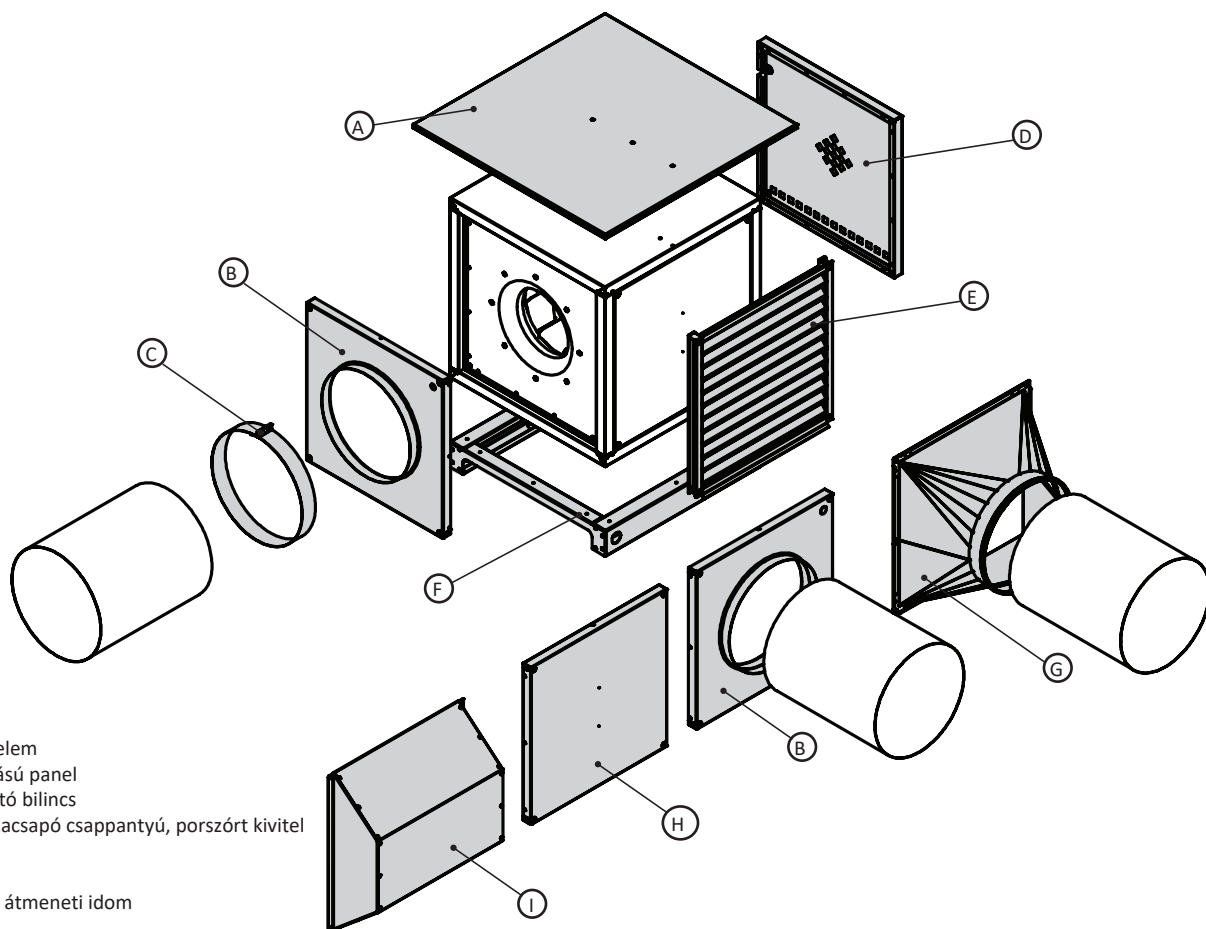


- | | | |
|---|----------------|--|
| A | RD KBF | Esővédő tetőelem |
| B | USM | Kör csatlakozású panel |
| C | BMK | Rezgéscsillapító bilincs |
| D | RVK KBF | Peremes visszacsapó csappantyú, porszórt kivitel |
| E | WSG KBF | Esővédő rács |
| F | GR KBF | Szerelőkeret |
| G | RV | Négyszög/kör átmeneti idom |
| H | UCP KBF | Zárt panel |
| I | WSH KBF | Nyomókúp, ráccsal |



ELEKTROMOS BEKÖTÉS

Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt a kapcsolási rajz szerint. A vezeték méretezésénél vegye figyelembe a berendezés adattábláját és a vonatkozó irányelveket. Megfelelő védelmet kell biztosítani megfelelően méretezett automatikus biztonsági megszakítókkal (áramköri védőkapcsoló).

A készüléket a kapcsolási rajz szerint kell csatlakoztatni. Külső vezérlővel vezérelt ventilátorok esetén be kell tartani a gyártó megfelelő használati utasítását.



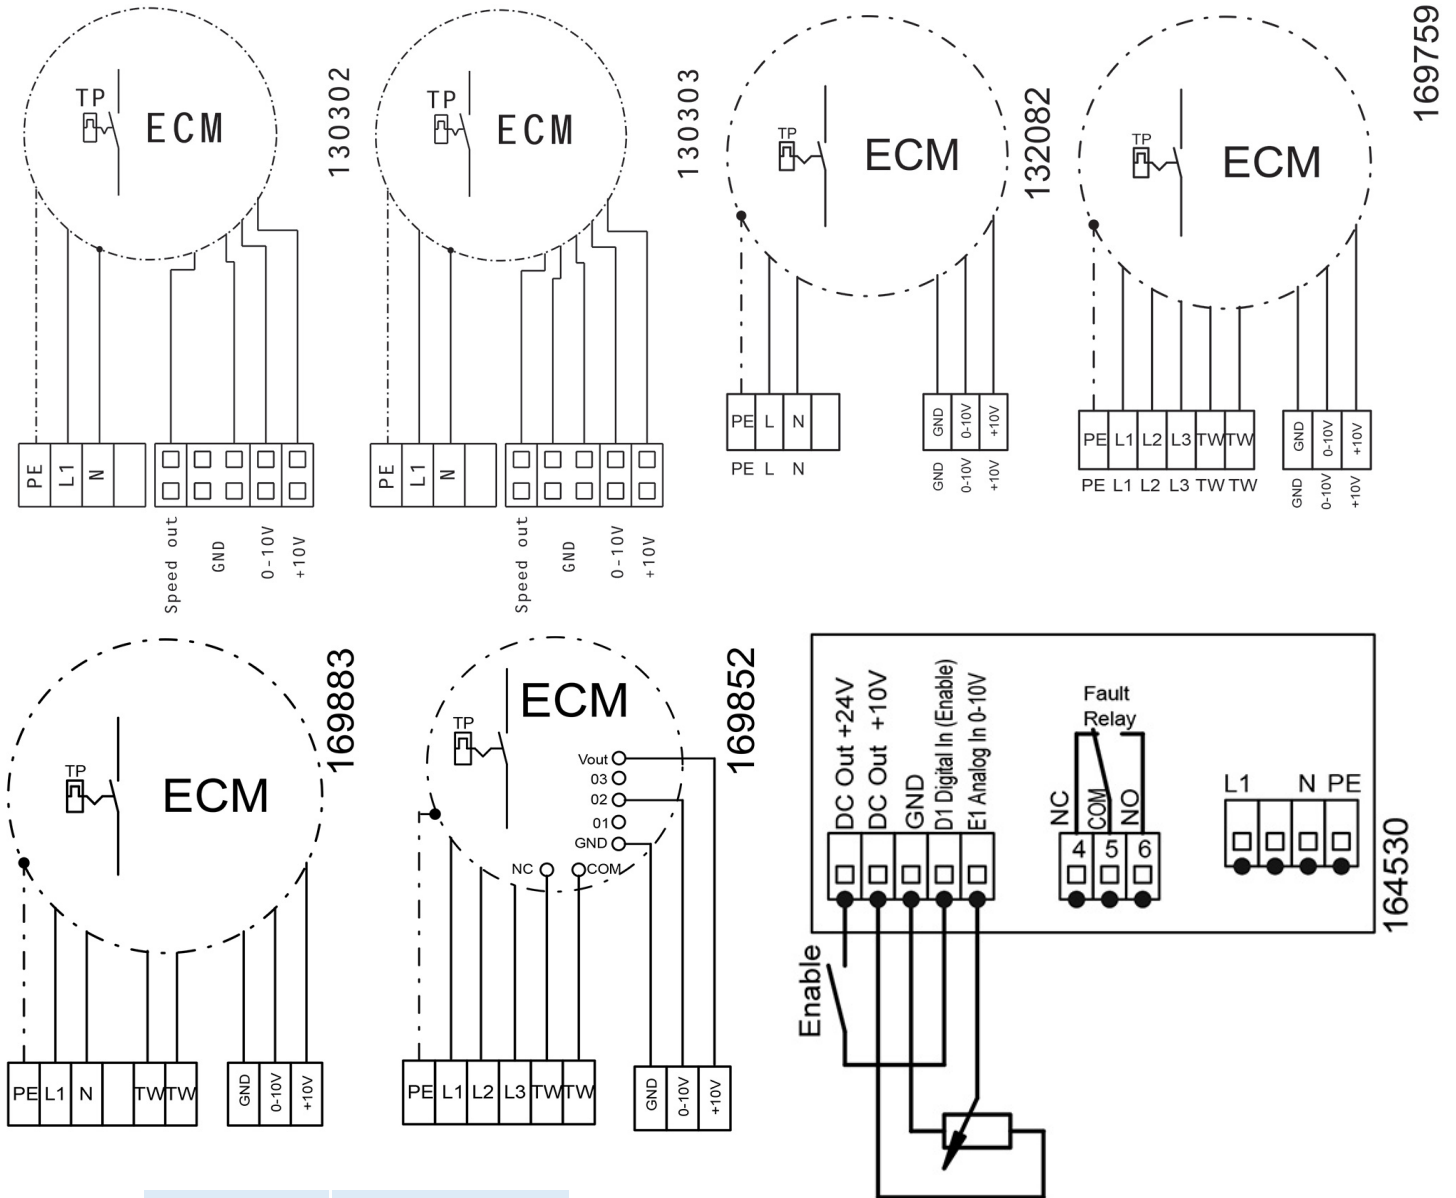


	Elektromos bekötés
KBF-N 225 EC 42	130302
KBF-N 250 EC 40	130302
KBF-N 280 EC 40	130303
KBF-N 355 EC 40	132082
KBF-N 400 EC 40	169883
KBF-N 450 EC 41*	164530
KBF-N 500 EC 40	169759
KBF-N 560 EC 40	169852
KBF-N 630 EC 40	169852


* A készülék kikapcsolása és 90 másodpercen belüli ismételt bekapcsolása a főkapcsolóval, maradandó károsodásokhoz vezethet. A készülék előírás szerinti működési módjának és tartósságának biztosításához kérjük, várjon legalább 90 másodpercig, mielőtt a készüléket újra bekapcsolja.



BEKÖTÉSI PÉLDÁK

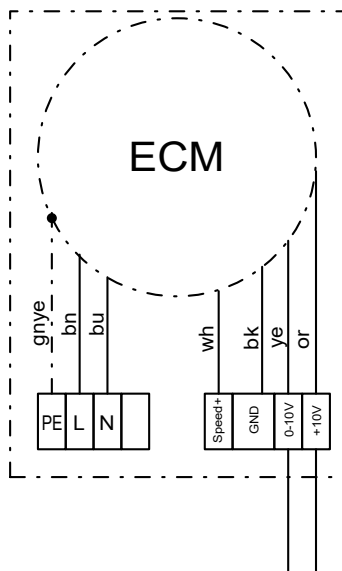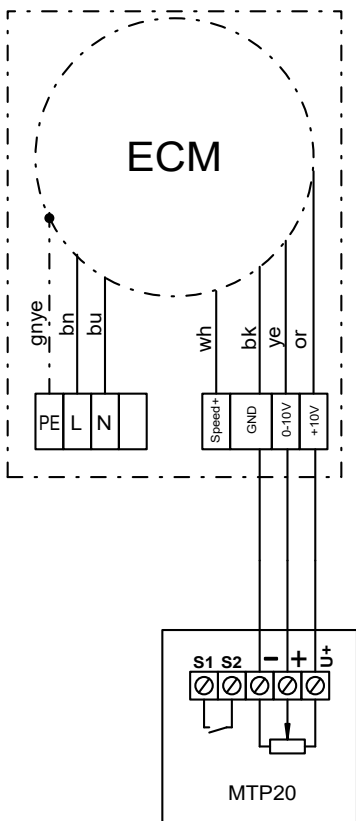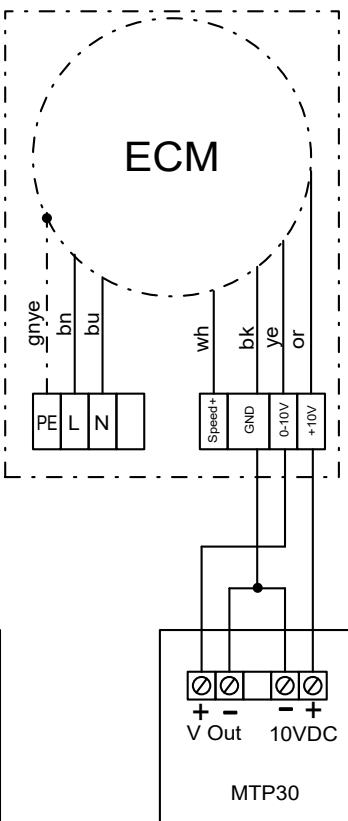Fordulatszám-szabályozás hiánya
100%-os teljesítményPotenciométer csatlakoztatása
MTP20Potenciométer csatlakoztatása
MTP30

Csatlakoztatás, 0-10 V-os jel

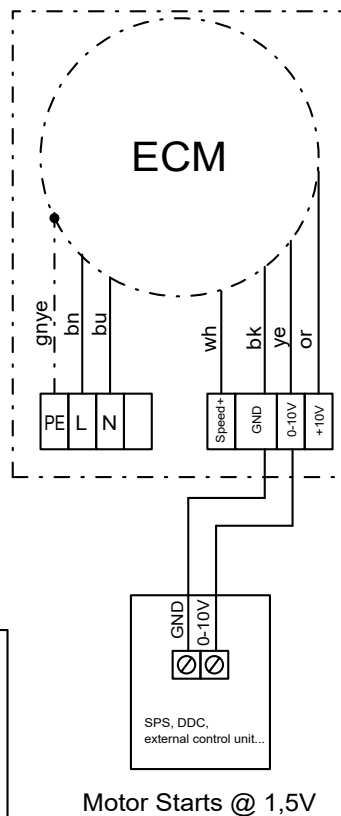


Motor Starts @ 1,5V








BEKÖTÉSI PÉLDÁK


Csatlakozás PWM jellel

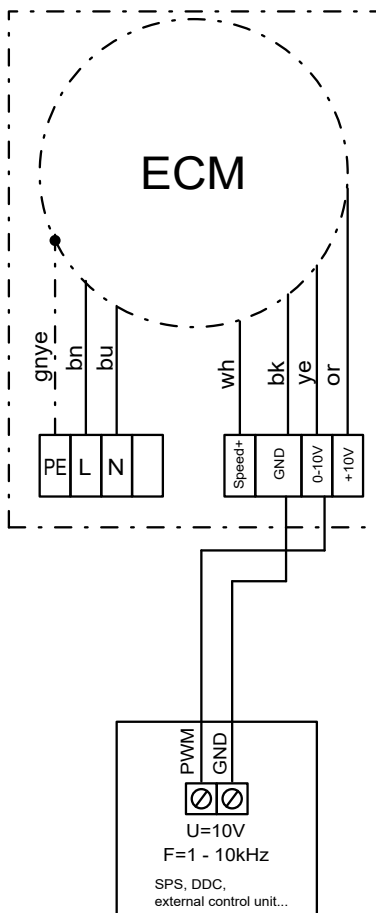

Sebesség kiértékelése +

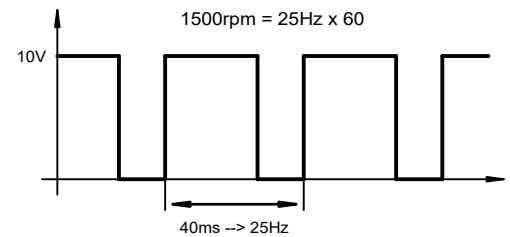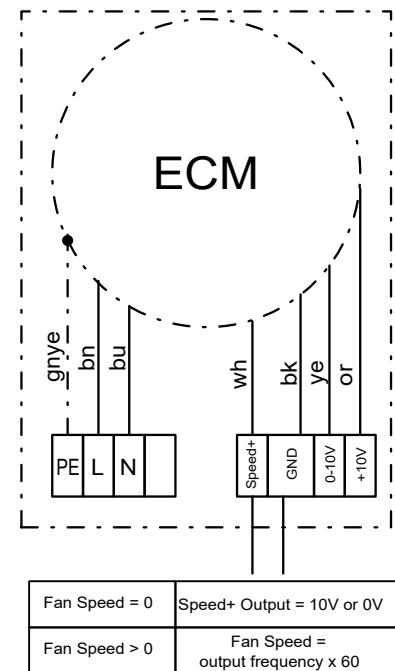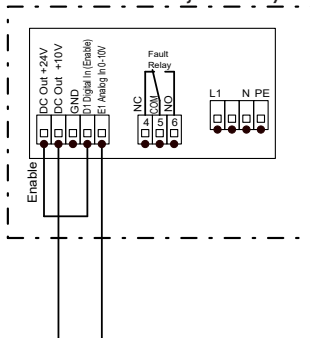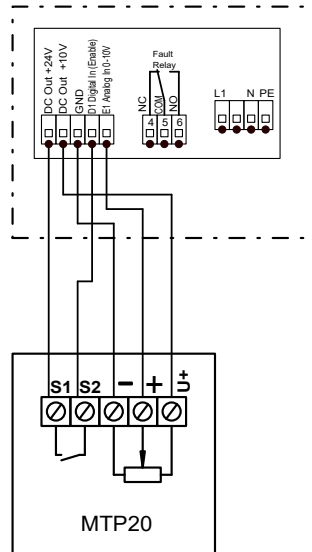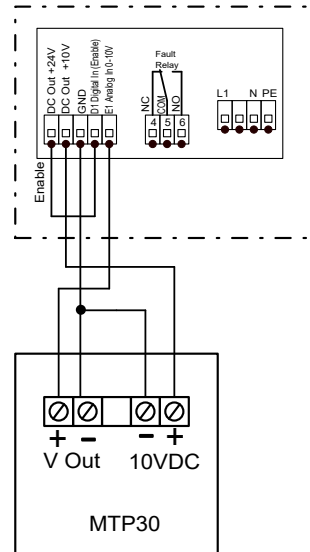Fordulatszám-szabályozás hiánya
100%-os teljesítményPotenciométer csatlakoztatása
MTP20Potenciométer csatlakoztatása
MTP30

Csatlakoztatás, 0-10 V-os jel

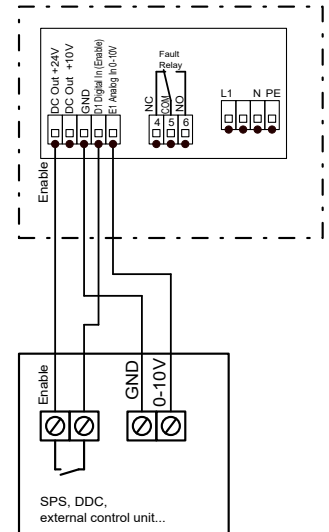

Motor Starts @ 1,5V

