




MÉRETEK

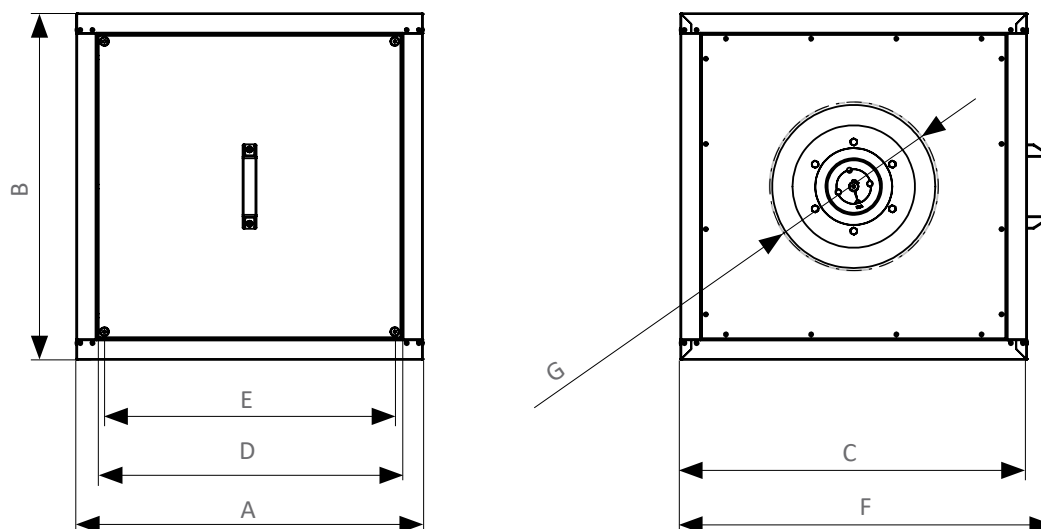

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Tömeg [kg]
KBF-N 225 E2 21	500	500	500	417	386	552	min. 195	32.90

BEÉPÍTÉSI JAVASLAT

Egyenes légkidobás

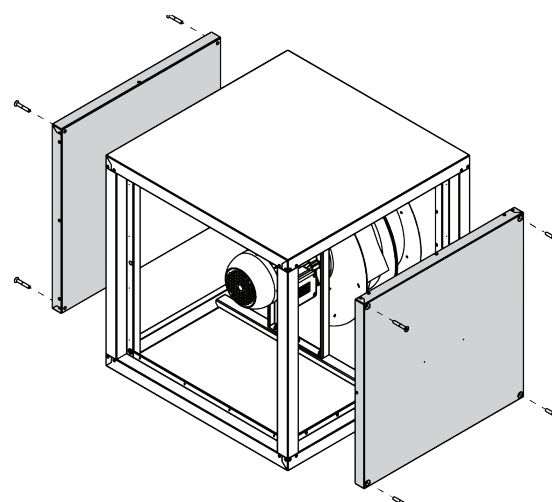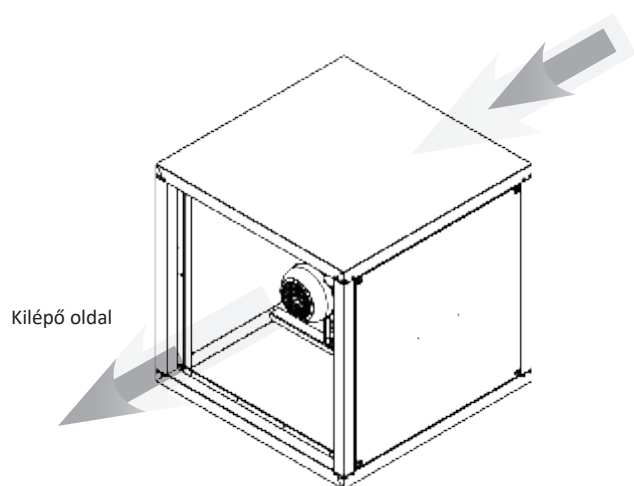

A panelek áthelyezésével a kilépő oldal tetszőlegesen megváltoztatható.



BEÉPÍTÉSI JAVASLAT

Balos kialakítás


Jobbos kialakítás

Belépő oldal

Kilépő oldal

Belépő oldal

Kilépő oldal

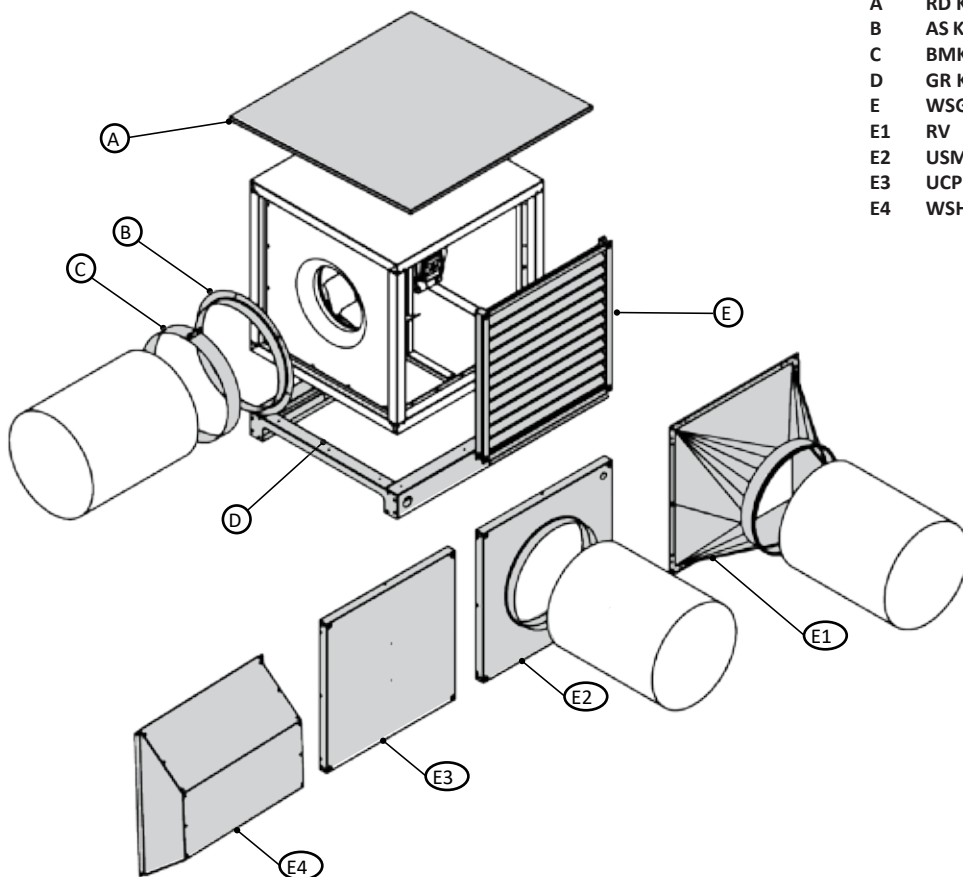



- | | | |
|-----------|----------------|-------------------------------|
| A | RD KBF | Esővédő tetőelem |
| B | AS KBF | Szívó oldali spiko csatlakozó |
| C | BMK | Rezgéscsillapító bilincs |
| D | GR KBF | Szerelőkeret |
| E | WSG KBF | Esővédő rács |
| E1 | RV | Négyszög/kör átmeneti idom |
| E2 | USM | Kör csatlakozású panel |
| E3 | UCP KBF | Zárt panel |
| E4 | WSH KBF | Nyomókúp, ráccsal |




ELEKTROMOS BEKÖTÉS

Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt a kapcsolási rajz szerint. A vezeték méretezésénél vegye figyelembe a berendezés adattábláját és a vonatkozó irányelveket. Megfelelő védelmet kell biztosítani megfelelően méretezett automatikus biztonsági megszakítókkal (áramköri védőkapcsoló).

A készüléket a kapcsolási rajz szerint kell csatlakoztatni. Külső vezérlővel vezérelt ventilátorok esetén be kell tartani a gyártó megfelelő használati utasítását.

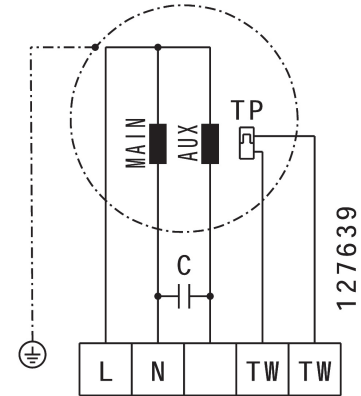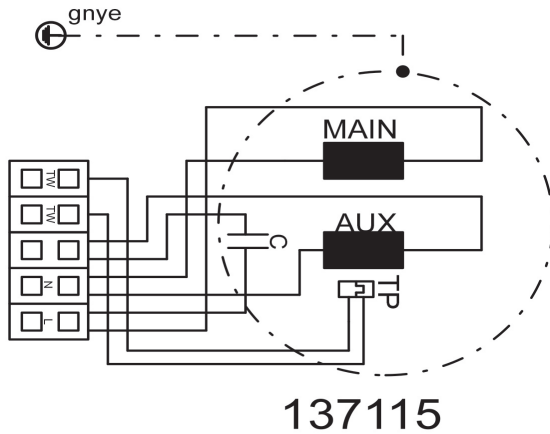

FREKVENCIASZABÁLYZÓ BEKÖTÉSE

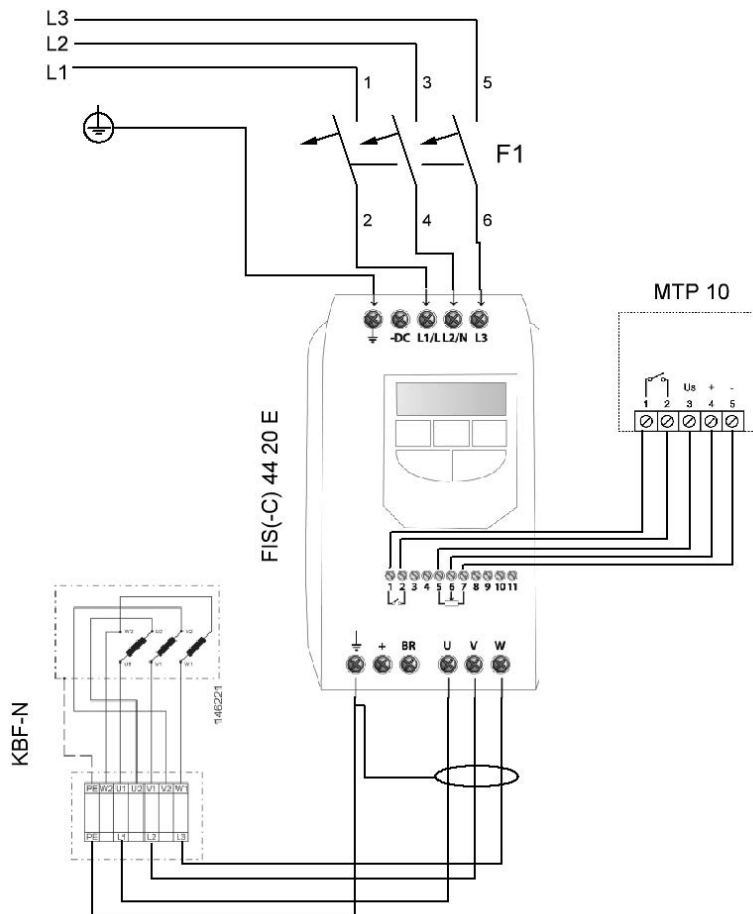

Bekötési példa egy frekvenciaszabályzó bekötésére, fordulatszám szabályzó használatával.

