



MÉRETEK

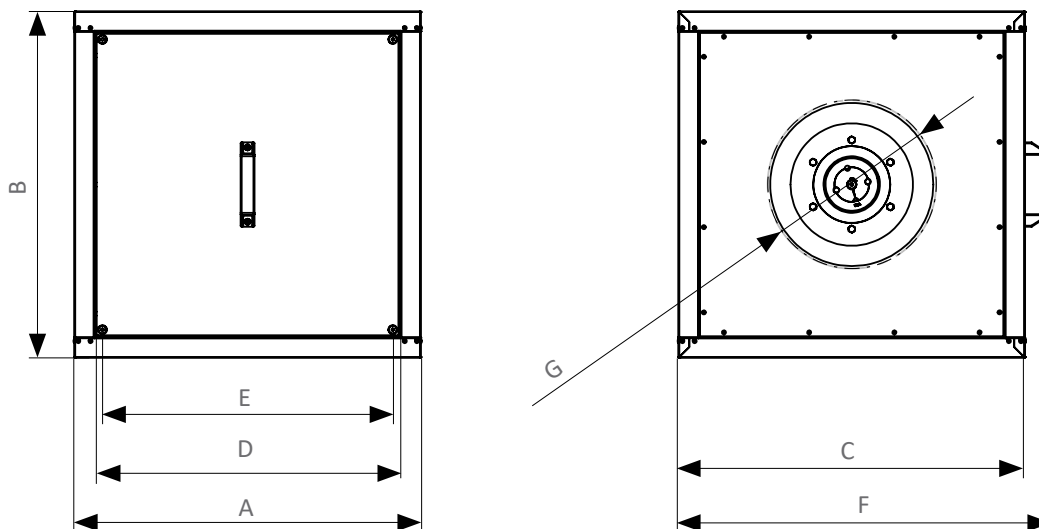

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Tömeg [kg]
KBF-N 225 E2 T21	500	500	500	417	386	552	min. 195	35.90

BEÉPÍTÉSI JAVASLAT

Felső légkidobás

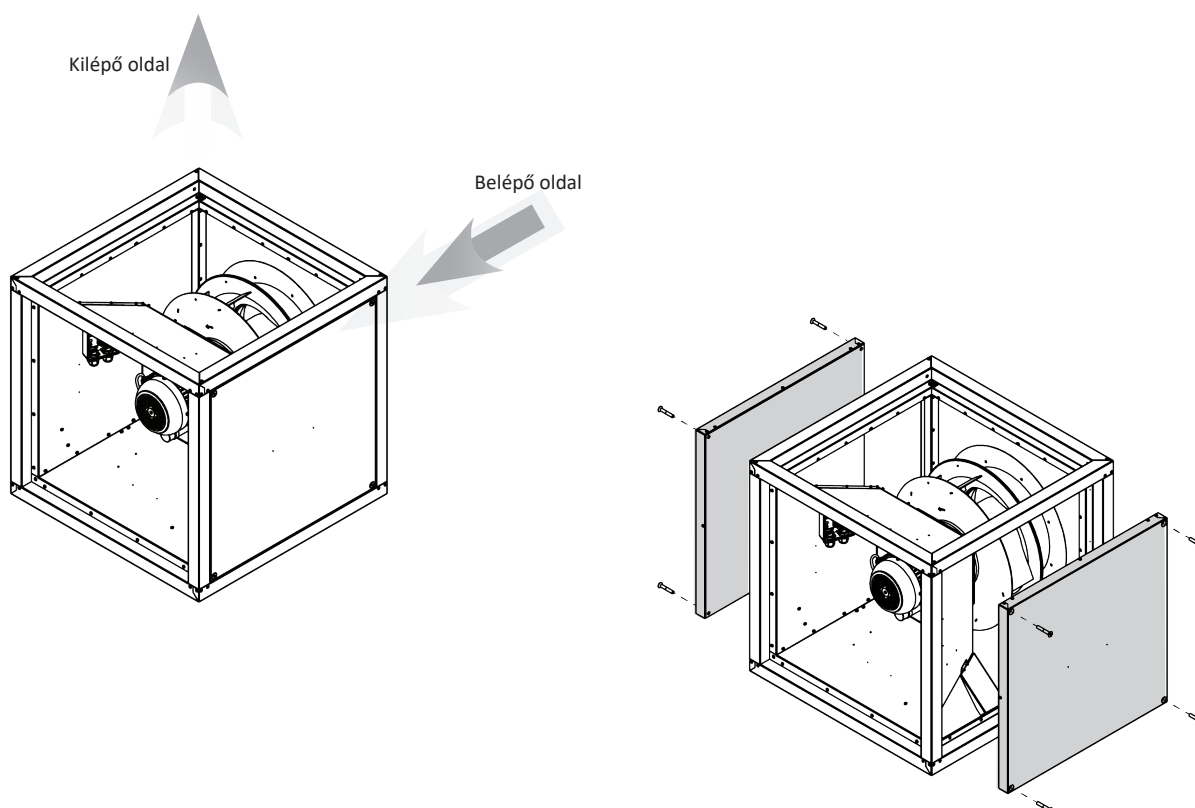

A panelek áthelyezésével a kilépő oldal tetszőlegesen megváltoztatható.



BEÉPÍTÉSI JAVASLAT

Balos kialakítás


Jobbos kialakítás

Belépő oldal

Belépő oldal

Kilépő oldal



Kilépő oldal

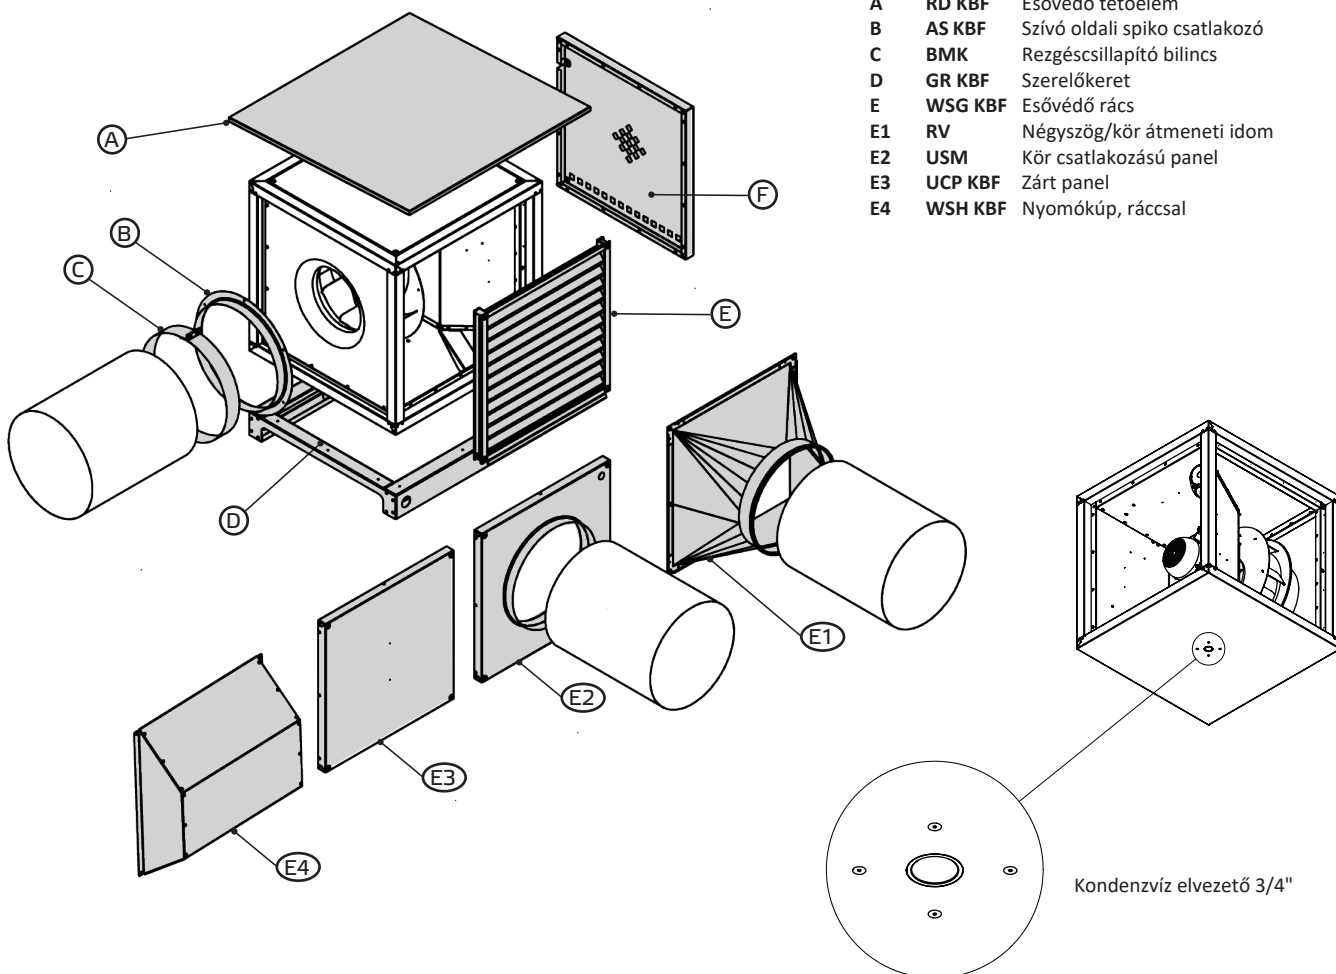


ELEKTROMOS BEKÖTÉS

Csatlakoztassa a hálózati tápkábel a kapcsolási rajz szerint. A vezeték méretezésénél vegye figyelembe a berendezés adattábláját és a vonatkozó irányelveket. Megfelelő védelmet kell biztosítani megfelelően méretezett automatikus biztonsági megszakítókkal (áramköri védőkapcsoló).

A készüléket a kapcsolási rajz szerint kell csatlakoztatni. Külső vezérlővel vezérelt ventilátorok esetén be kell tartani a gyártó megfelelő használati utasítását.

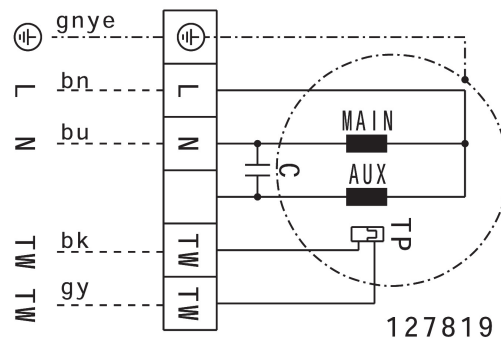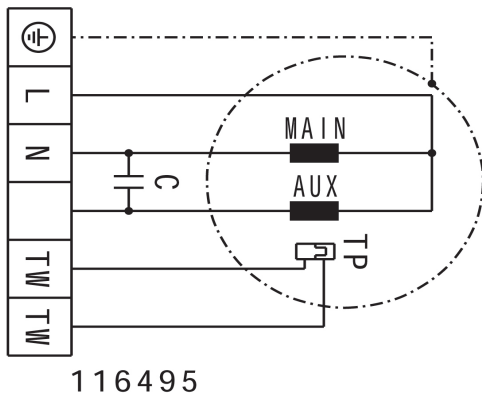

FREKVENCIASZABÁLYZÓ BEKÖTÉSE

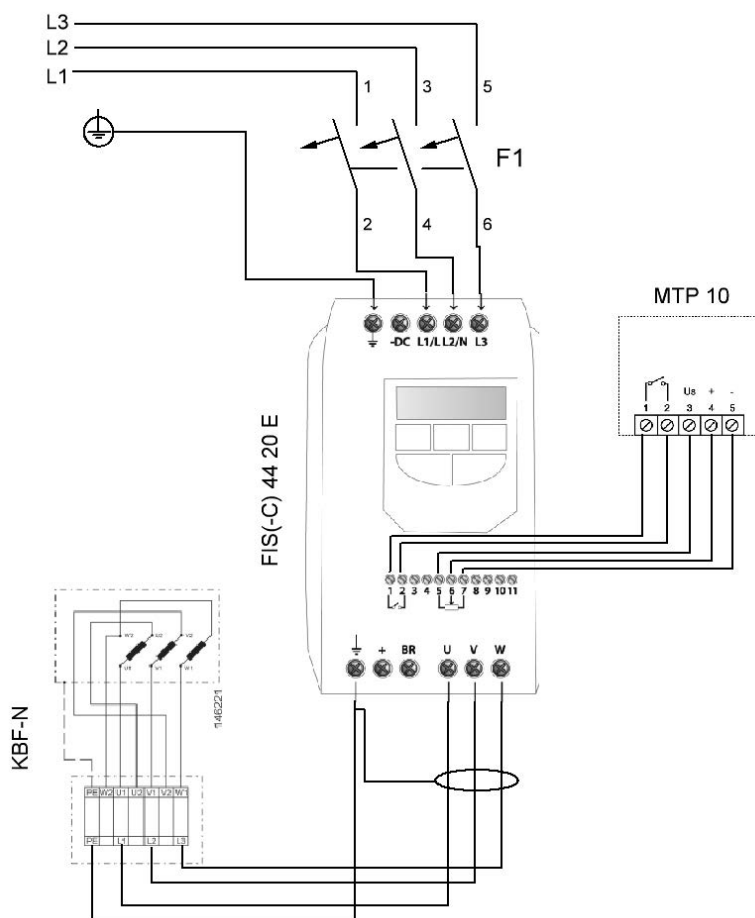

Bekötési példa egy frekvenciaszabályzó bekötésére, fordulatszám szabályzó használatával.

