



MÉRETEK

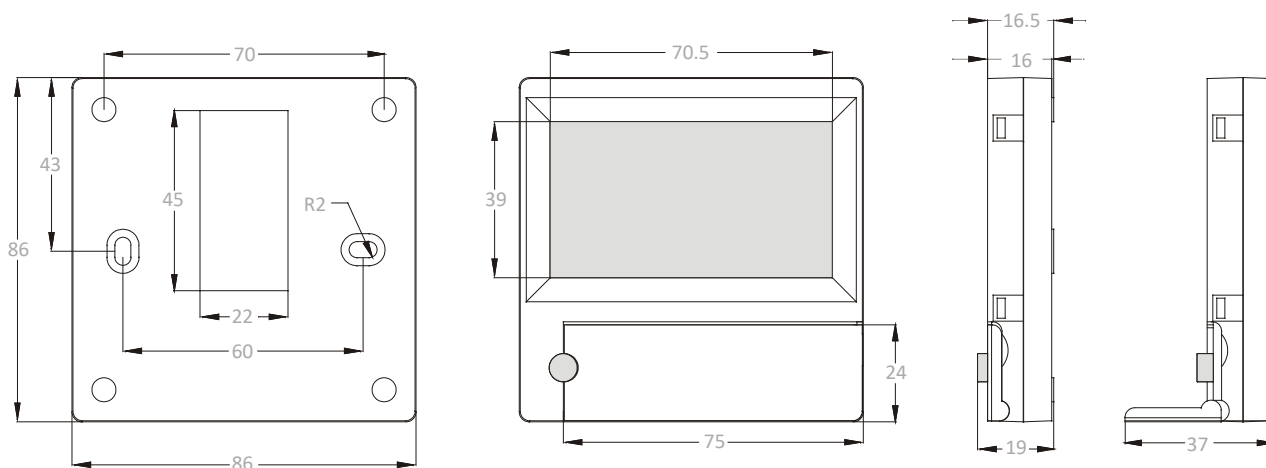

Elektromos betáplálás	VDC	24VDC $\pm$ 10% / 24VAC $\pm$ 10%
Csatlakozó kábel hossz	m	13
Kommunikáció		RS-485 (Modbus)
Befoglaló méretek	mm	84x84x22
Védelmi osztály		IP30
Működési környezeti hőmérséklet	°C	+10-tól .. +40-ig
Működési környezeti páratartalom	%	10-80 (kondenzáció nélkül)

TELEPÍTÉS

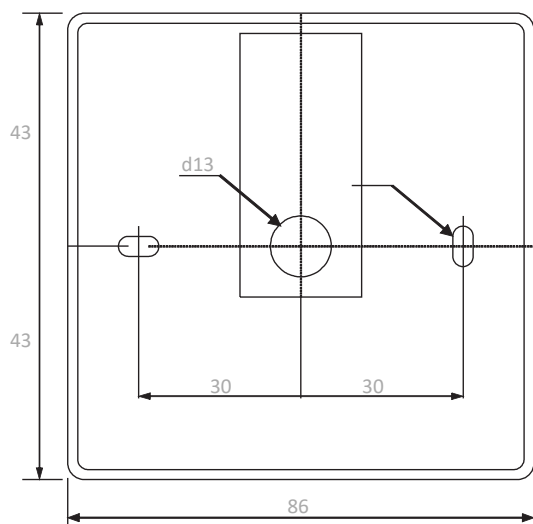


Tartólap elhelyezése


Rögzítse a doboz alsó fedelét a falhoz úgy, hogy a kábel kb. 3 cm-re maradjon a felülettől.

Helyezze be az elemet a nyomtatott áramköri lap aljzatába úgy, hogy a „+” pólus kifelé nézzen, csatlakoztassa a kábelcsatlakozót a nyomtatott áramköri laphoz, majd zárja le a doboz fedelét (lásd az ábrát) úgy, hogy először a bal oldalt (1–2) rögzíti, majd óvatosan nyomja be a jobb oldalt (3).

Csatlakoztassa a másik oldali kábelcsatlakozót a berendezés (RS485_1) aljzatához.

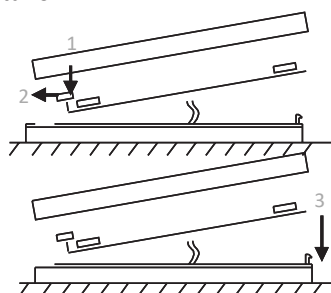

Távvezérlő rögzítése

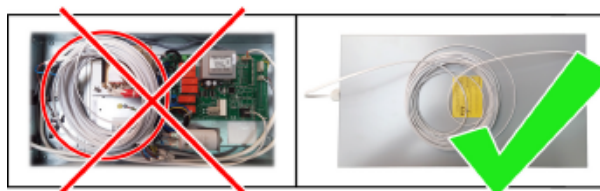

TILOS A távirányító maradék kábelét a légkezelő vezérlődobozában hagyni!

