


MÉRETEK

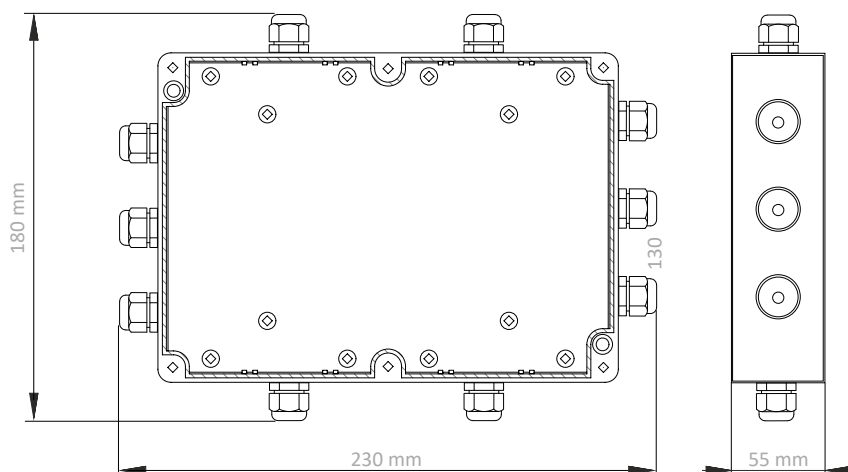

MŰSZAKI ADATOK

Hőmérsékleti tartomány	-10...+60 [°C]
IP	IP54
Telepítés	Falra
Max. vezeték keresztmetszet	2,5 mm ²
Tömeg	0,75 kg
Szín	Világosszürke


TELEPÍTÉS

FIGYELEM!

A telepítés előtt az S-ECM-t csatlakoztassa le a tápegységről.

- Az S-ECM csak beltérben telepíthető.
- A bemeneti vezérjelet szigetelni kell;
- A bemeneti jelvezérlést a tervezőnek kell kiválasztania

CSATLAKOZÁSI DIAGRAM

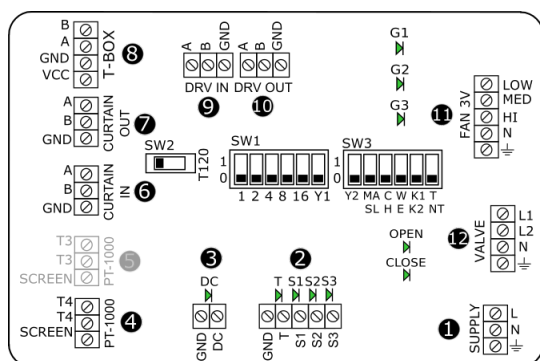

- 1) Tápfeszültség: 230V/50Hz;
- 2) S-C csatlakozó;
- 3) Ajtóérintkező csatlakozó;
- 4) PT1000 csatlakozó
- 6); 7) MASTER-SLAVE csatlakozó;
- 8) S-TOUCH csatlakozó;
- 9); 10) BMS (épületfelügyeleti) csatlakozó;
- 11) Ventilátor csatlakozó;
- 12) Szelep csatlakozó SOLANO-...-W; relé SOLANO-...-E;

LED JELZÉSEK:

G1, G2, G3 – az üzemi ventilátorsebesség kijelzése

S1, S2, S3 – a beállított ventilátorsebesség kijelzése T – szelepbeállítások kijelzése

DC – ajtóérintkezők kijelzése

NYITVA, ZÁRVA – szelepműködtető egység jelzése WORK – a működő szoftver kijelzése

SW3 – üzemmód kapcsoló (alapértelmezett beállítások)

1	☐	szerviz	
2	☐	MASTER	☐ SLAVE
3	☐	szerviz	
4	☐	SOLANO-...-W	☐ SOLANO-...-E
5	☐	K1* üzemmód	☐ K2** üzemmód
6	☐	Termosztátos üzem	☐ Termosztát nélküli üzem

*K1 program – Az ajtókapcsoló vagy a termosztát jele a vezérjel az eszköz indításához


**K2 program – Az ajtókapcsoló jele a vezérjel az eszköz indításához, a termosztát a szelepet/melegítőket irányítja



VEZÉRLŐRENDSZER - ÉPÜLETFELÜGYELETI (BMS) CSATLAKOZÁS

Az S-ECM a BMS-hez (épületfelügyelethez) csatlakoztatható. A csatlakoztatás kétféle módon történhet: 1. S-ECM pcb panelhez (S-TOUCH nélküli munka esetén)


Név	Leírás
Fizikai réteg	RS485
Protokoll	MODBUS-RTU
Átviteli sebesség	38400 [bps]
Paritás	Páros
Adatbitek	8
STOP bitek	1

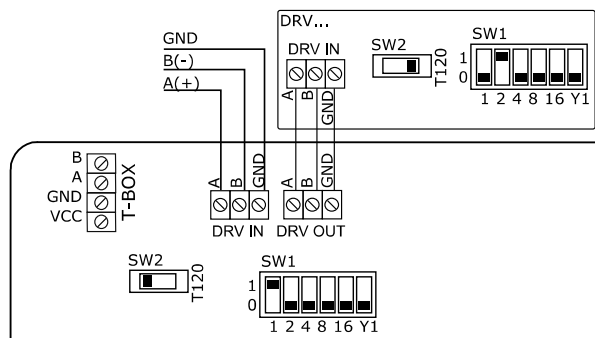

FIGYELEM: Az utolsó S-ECM esetén, a SW2 dipswitch kapcsolót jobb oldali állásba kell kapcsolni – T120.


2. Az S-TOUCH vezérlőhöz

Név	Leírás
Fizikai réteg	RS485
Protokoll	MODBUS-RTU
Átviteli sebesség	38400 [bps]
Paritás	Páros
Adatbitek	8
STOP bitek	1

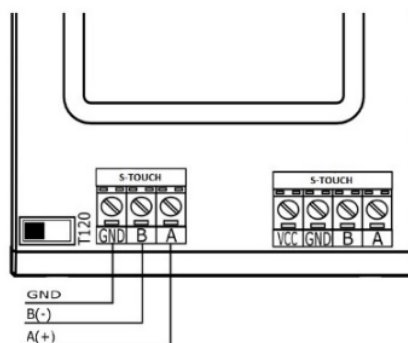

3. **FIGYELEM:** Az utolsó S-ECM esetén, a SW2 dipswitch kapcsolót jobb oldali állásba kell kapcsolni – T120.

4. MASTER-SLAVE kapcsolás

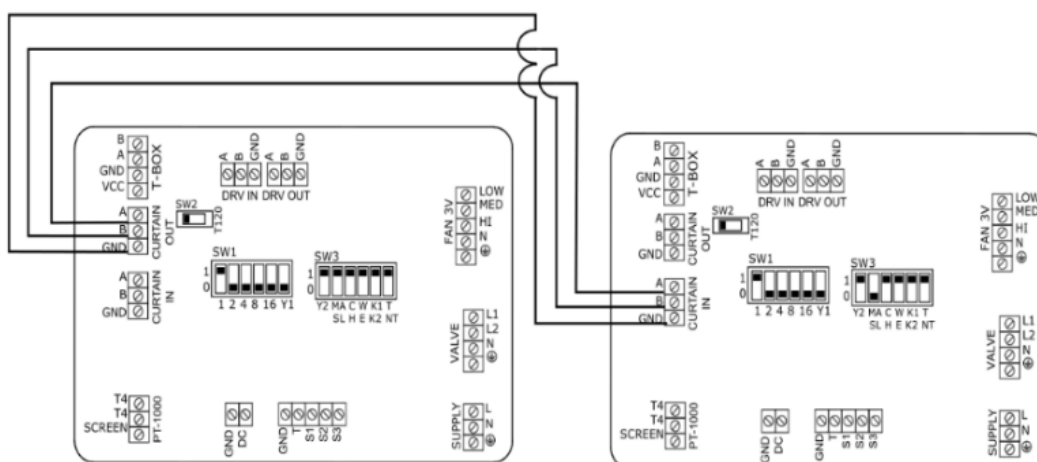

Az elektromos légfüggöny esetén 1-5 eszköz vezérlését biztosítja egy S-C vezérlő vagy S-TOUCH vezérlő és DC segítségével.

Az elektromos légfüggöny sorba kapcsolás OMV 3x0,5mm2 kábellel történhet a CURTAIN IN és COURTAINE OUT csatlakozókkal.

Az egymáshoz csatlakozó berendezések biztosítják a vezérlőjelek átvitelét. Viszont, az egyes légfüggönyöknek külön kell az elektromos betáplálást biztosítani! Az SW3 2. kapcsolója IN pozícióba állítva.

A BMS (épületfelügyeleti) nyilvántartás külön dokumentációban található. Keresse fel kapcsolattartóját.

