



MÉRETEK

AmberAir Compact RIS H 1200-1900

Balos kivitel

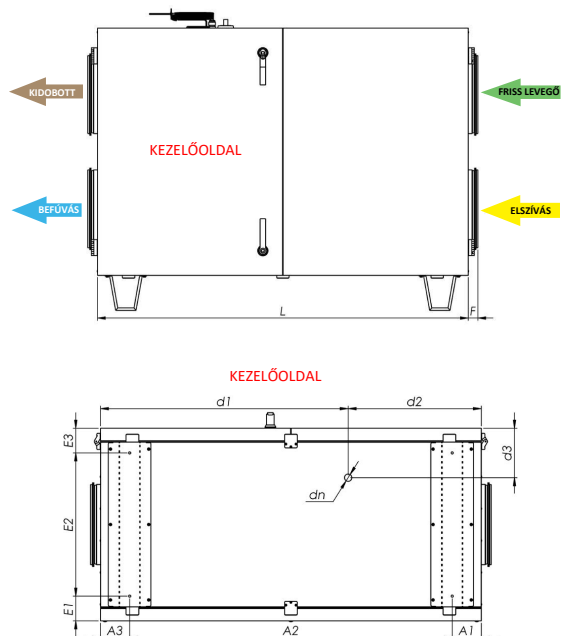

Jobbos kivitel

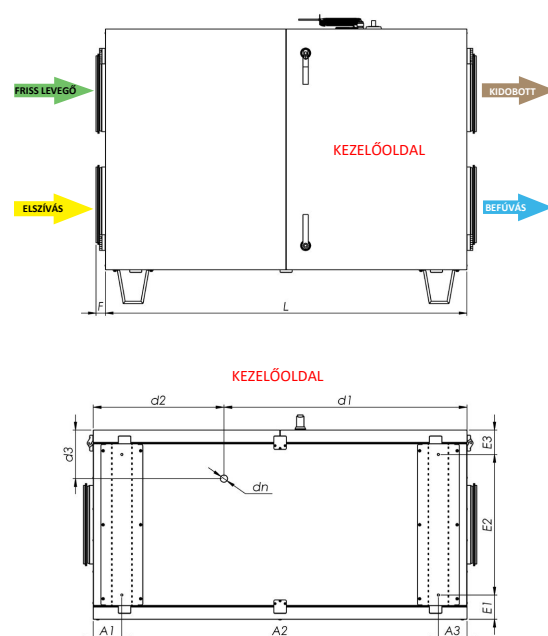


	1200 HEL	1200 HWL	1200 HER	1200 HWR	1900 HEL	1900 HWL	1900 HER	1900HWR
L [mm]	1500	1500	1500	1500	1800	1800	1800	1800
W [mm]	758	758	758	758	800	800	800	800
H [mm]	1000	1000	1000	1000	1245	1245	1245	1245
ØD [mm]	315	315	315	315	400	400	400	400
dn	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
F [mm]	39	39	39	39	69	69	69	69
H1 [mm]	141	141	141	141	141	141	141	141
A1 [mm]	115	115	115	115	245	245	245	245
A2 [mm]	1271	1271	1271	1271	1311	1311	1311	1311
A3 [mm]	115	115	115	115	245	245	245	245
D1 [mm]	378	378	378	378	400	400	400	400
D2 [mm]	378	378	378	378	400	400	400	400
E1 [mm]	97	97	97	97	97	97	97	97
E2 [mm]	563	563	563	563	605	605	605	605
E3 [mm]	97	97	97	97	97	97	97	97
G1 [mm]	269	269	269	269	331	331	331	331
G2 [mm]	462	462	462	462	583	583	583	583
G3 [mm]	269	269	269	269	331	331	331	331
d1 [mm]	975	975	975	975	1200	1200	1200	1200
d2 [mm]	525	525	525	525	600	600	600	600
d3 [mm]	195	195	195	195	195	195	195	195
Tömeg [kg]	165	165	165	165	225	225	225	225





BEÉPÍTÉSI JAVASLAT


AmberAir Compact
RIS H 1200-1900 (balos)

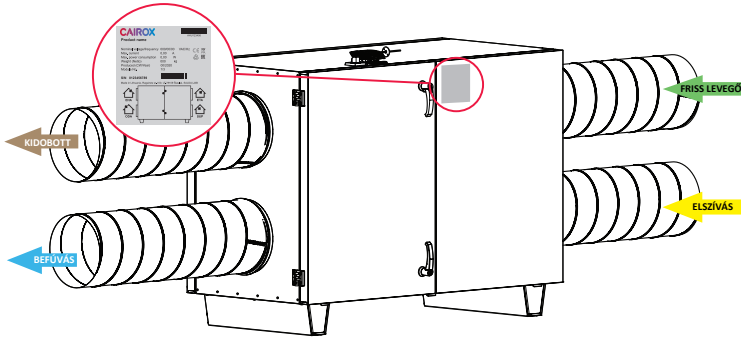


AmberAir Compact
RIS H 1200-1900 (jobb)

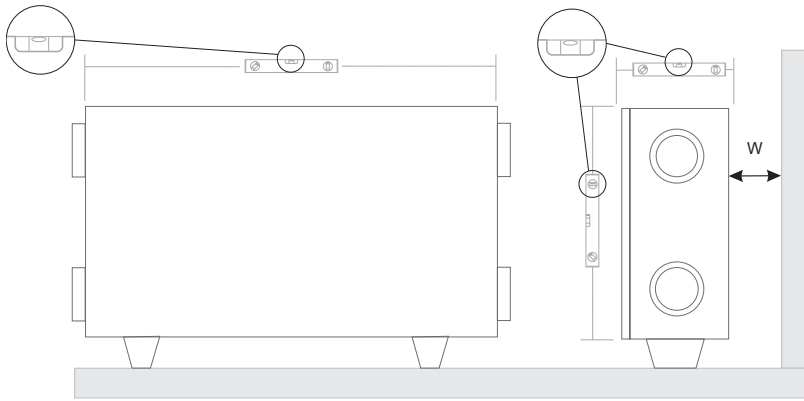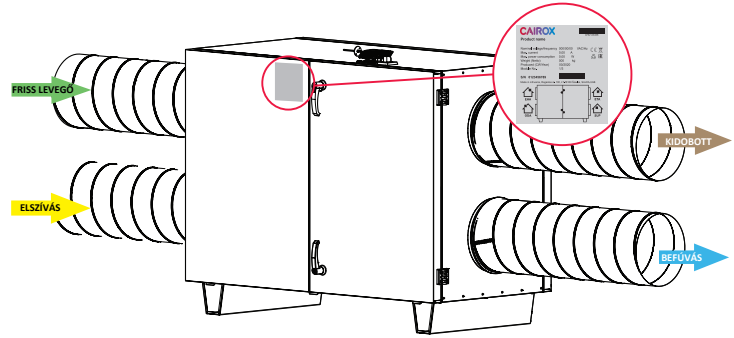


Vízszintes szerelési pozíció a padlón. (W=400mm)

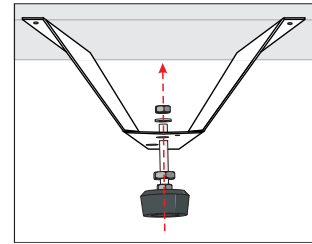

Vízszint beállítása

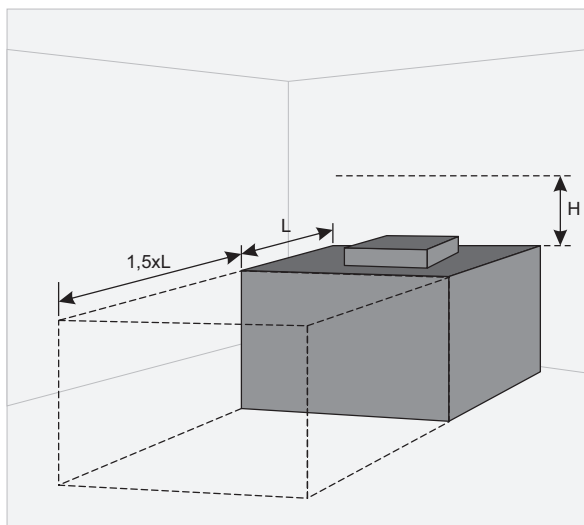

Minimális távolság a kezelőajtó kinyitásához - $1.5 \times L$
Minimális távolság a vezérlő doboz ajtájának kinyitásához - $H > 400 \text{ mm}$

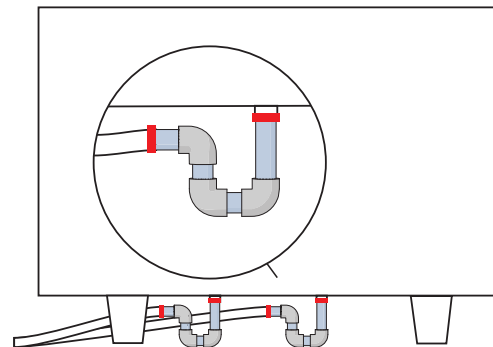


Kondenzvíz elvezetés kialakítása




Kapcsolási és szabályozási séma

AmberAir Compact RIS H 1200-1900 (balos)

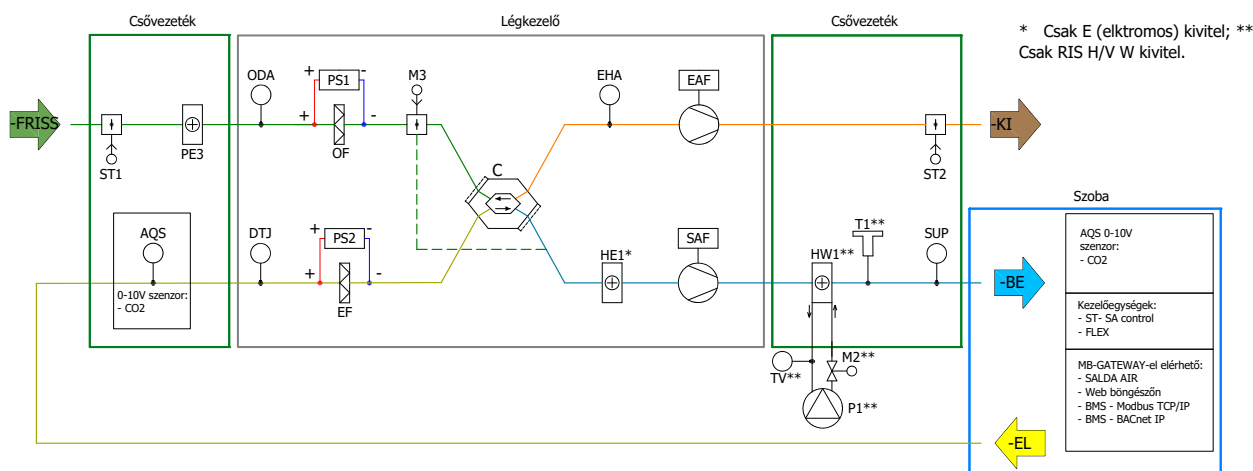

AmberAir Compact RIS H 1200-1900 (jobbos)

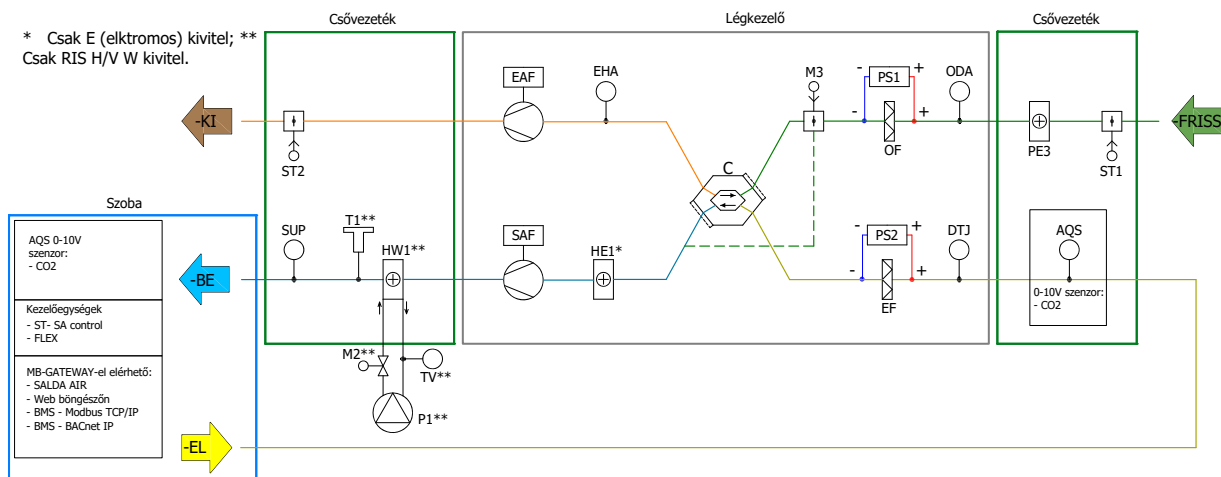

Beépített komponensek	Beépítve	Optionális és kiegészítő komponensek	Elérhetőség
SAF Befúvó ventilátor	+	HW1 Vizes fűtőregiszter	Csak RIS H/V W kivitel
EAF Elszívó ventilátor	+	PE3 Elektromos előfűtő	+
OF Frisslevegő-szűrő	+	P1 HW1 keringtető szivattyú	Csak RIS H/V W kivitel
EF Elszívott levegő szűrője	+	M2 HW1 szelepmozgató motor	Csak RIS H/V W kivitel
PS1 Differenciálynomás-kapcsoló az OF szűrőhöz	+	ST1 Külsőlevegő-zsalu	+
PS2 Differenciálynomás-kapcsoló az EF szűrőhöz	+	ST2 Elszívó/kidobottlevegő-zsalu	+
HE1 Elektromos kalorifer	Csak E (Elktromos) kivitel	AQS Levegőminőség-érzékelő (0-10 V, csatorna/helyiség)	1 db
TV Hőmérséklet-érzékelő HW1 visszatérő ág	Csak RIS H/V W kivitel	Kezelőegység	1 db
T1 Fagyvédelmi termosztát HW1-hez		MB-Gateway web modul	+
C Lemezes hővisszanyerő	+		
M3 Hővisszanyerő bypass zsalu mozgatómotor	+		
SUP Befűjt levegő hőmérséklet-érzékelő	+		
ODA Friss levegő hőmérséklet-érzékelő	+		
EHA Kidobott levegő hőmérséklet-érzékelő	+		
DTJ Elszívott levegő hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő	+		

