



MÉRETEK

AmberAir Compact RIS V 1200

Balos kivitel

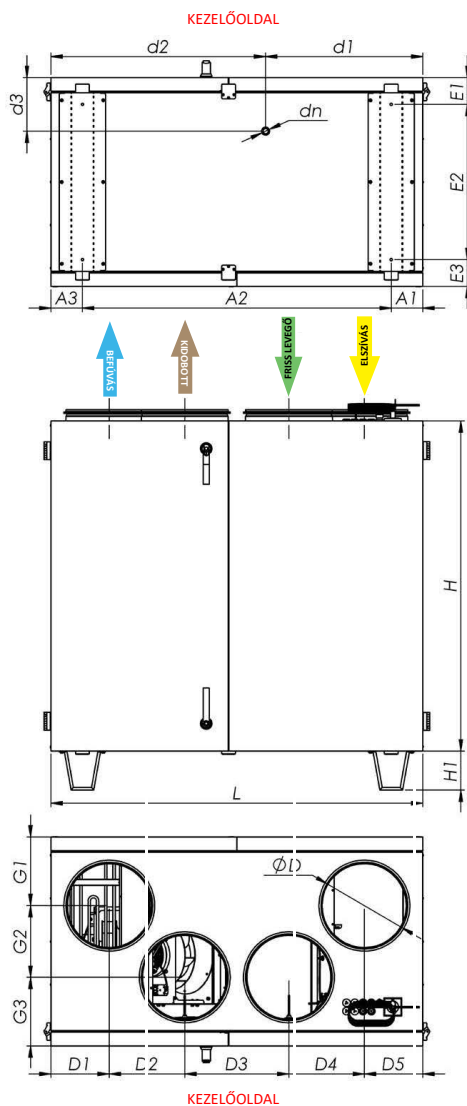


Jobbos kivitel

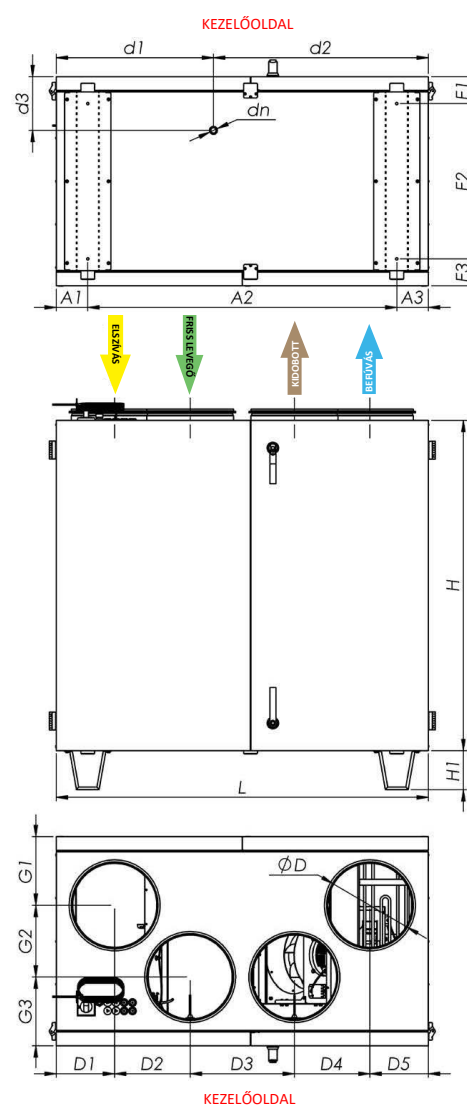


MÉRETEK

AmberAir Compact RIS V 1900

Balos kivitel

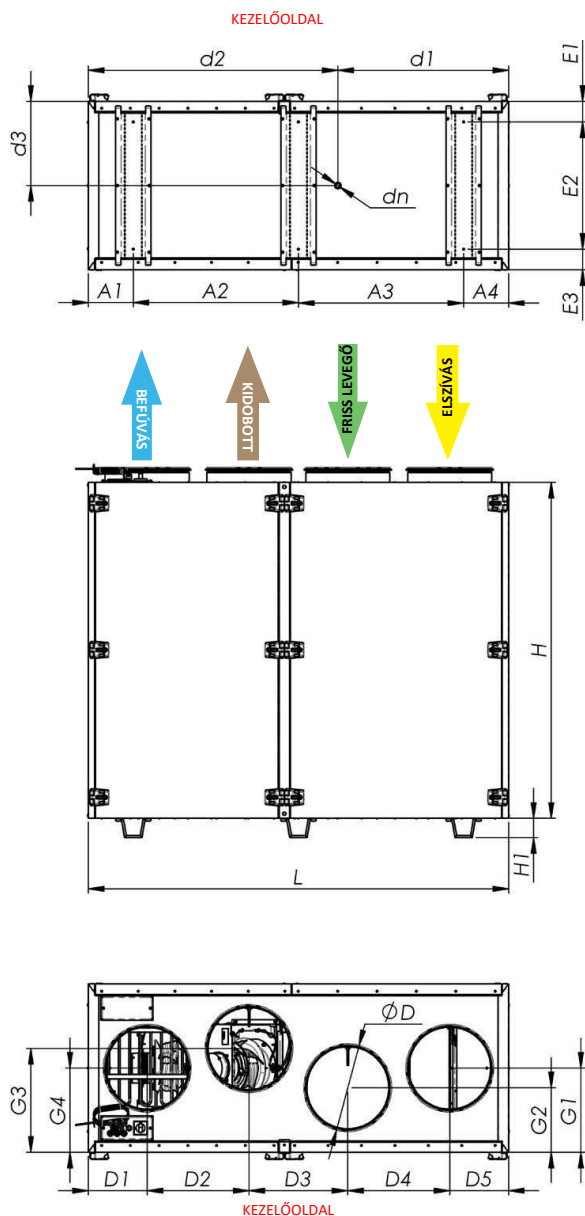

Jobbos kivitel

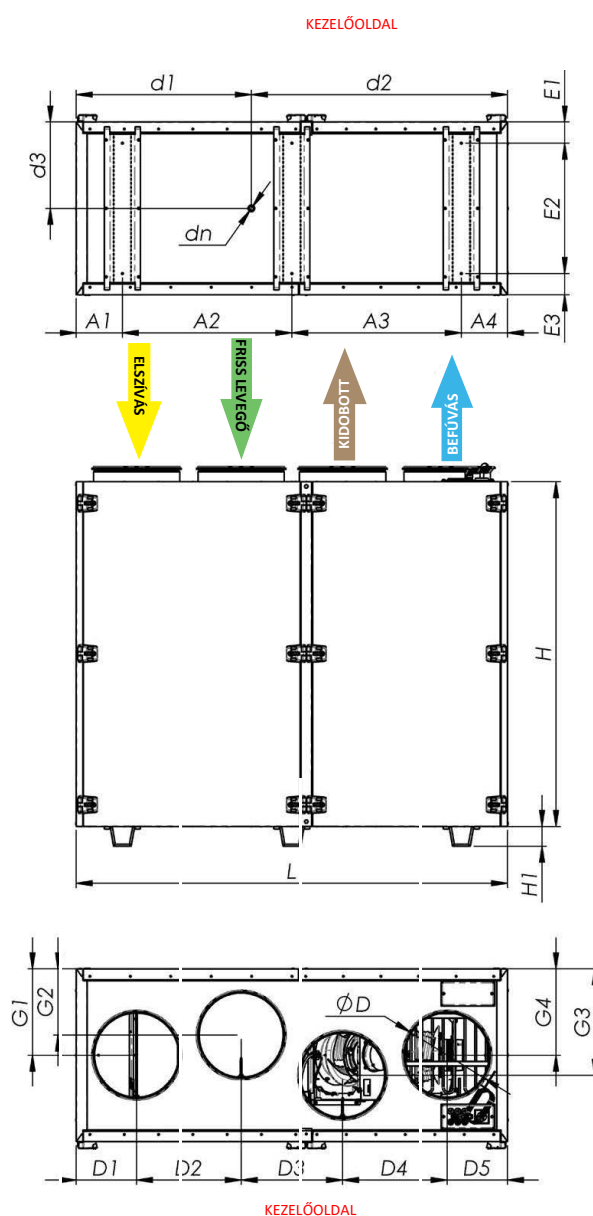

MÉRETEK


AmberAir Compact RIS V 1200 - 1900

	1200 VEL	1200 V L	1200 VER	1200 V R	1900 VEL	1900 V L	1900 VER	1900 V R
L [mm]	1350	1350	1350	1350	2000	2000	2000	2000
W [mm]	758	758	758	758	800	800	800	800
H [mm]	1200	1200	1200	1200	1600	1600	1600	1600
ØD [mm]	315	315	315	315	400	400	400	400
dn [mm]	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
F [mm]	41	41	41	41	70	70	70	70
H1 [mm]	141	141	141	141	92	92	92	92
A1 [mm]	115	115	115	115	214	214	214	214
A2 [mm]	1 121	1 121	1 121	1 121	786	786	786	786
A3 [mm]	115	115	115	115	786	786	786	786
D1 [mm]	212	212	212	212	280	280	280	280
D2 [mm]	274	274	274	274	485	485	485	485
D3 [mm]	378	378	378	378	470	470	470	470
D4 [mm]	274	274	274	274	485	485	485	485
D5 [mm]	212	212	212	212	280	280	280	280
E1 [mm]	97	97	97	97	98	98	98	98
E2 [mm]	563	563	563	563	604	604	604	604
E3 [mm]	97	97	97	97	98	98	98	98
G1 [mm]	249	249	249	249	400	400	400	400
G2 [mm]	260	260	260	260	307	307	307	307
G3 [mm]	249	249	249	249	493	493	493	493
d1 [mm]	571	571	571	571	812	812	812	812
d2 [mm]	779	779	779	779	1188	1188	1188	1188
d3 [mm]	195	195	195	195	400	400	400	400
Tömeg [kg]	169	167	169	167	277	277	277	277
Szigetelés [mm]	50	50	50	50	50	50	50	50




BEÉPÍTÉSI JAVASLAT


AmberAir Compact
RIS V 1200 (balos)

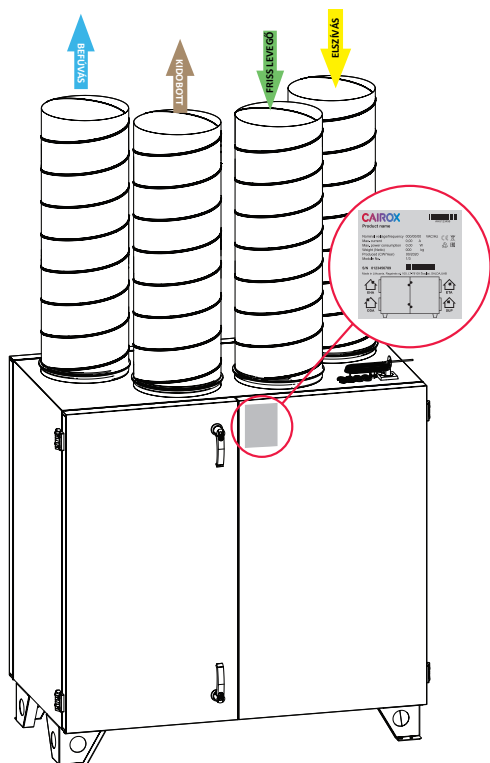


AmberAir Compact
RIS V 1200 (jobbos)

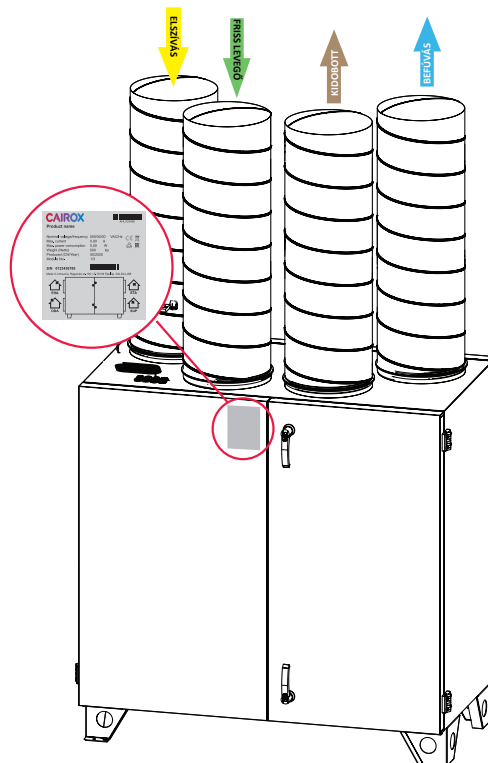

AmberAir Compact
RIS V 1900 (balos)

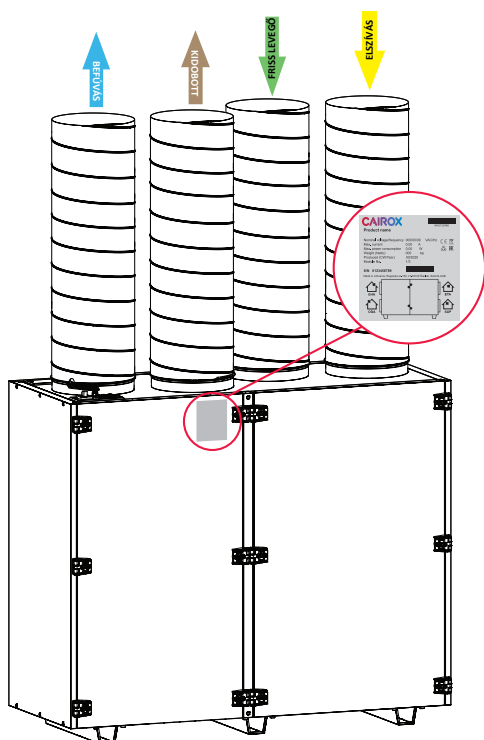


AmberAir Compact
RIS V 1900 (jobbos)

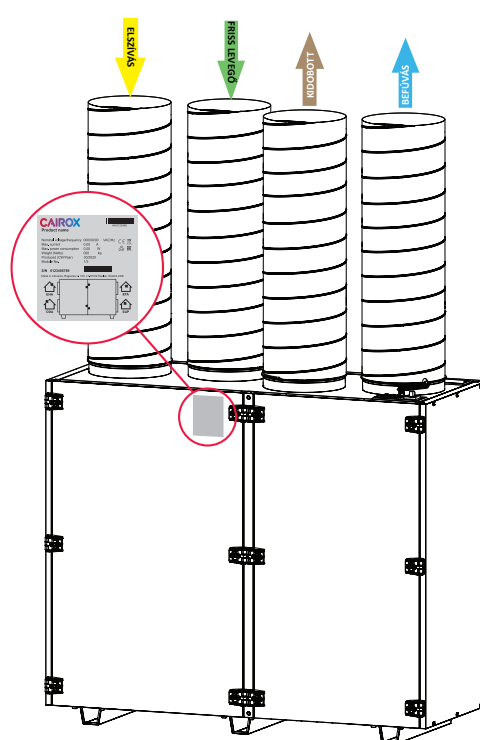


Kapcsolási és szabályozási séma

AmberAir Compact RIS V 1200-1900 (balos)

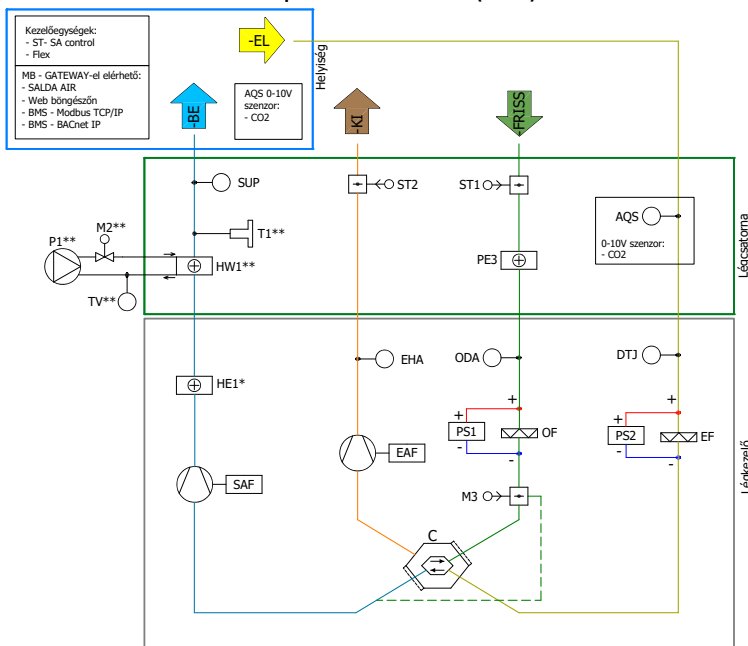

AmberAir Compact RIS V 1200-1900 (jobb)

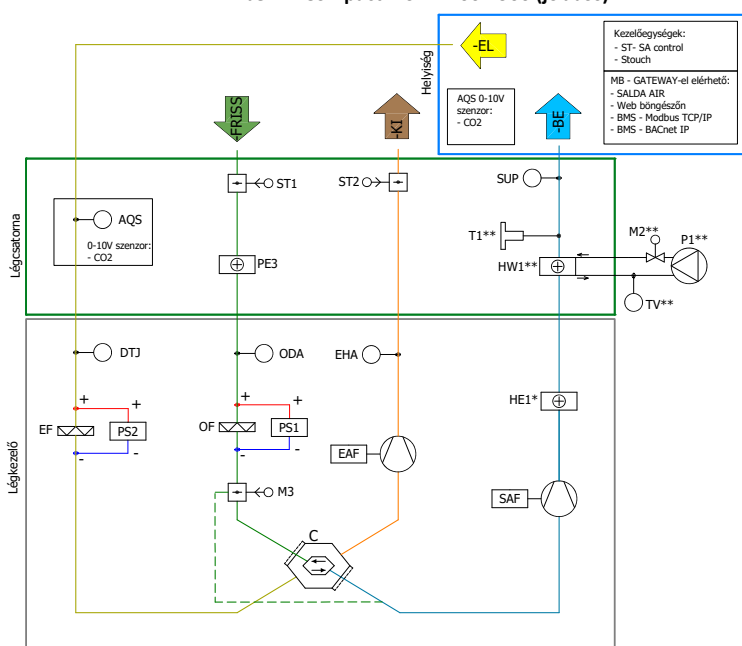


* Kizárólag E (elektromos) kivitelnél;
** Kizárólag kalófer nélküli berendezésekhez. (A SALDA tartozékok csak vízszintes légszatómába történő beépítéshez alkalmasak.)


Beépített komponensek	Beépítve	Opcionális és kiegészítő komponensek	Elérhetőség
SAF Befúvó ventilátor	+	HW1 Vizes fűtőregiszter	Csak RIS V vizes kivitel
EAF Elszívó ventilátor	+	PE3 Elektromos előfűtő	+
OF Külső levegő-szűrő	+	P1 HW1 keringtető szivattyú	Csak RIS V vizes kivitel
EF Elszívott levegő szűrője	+	M2 HW1 vízszelap motoros hajtása	Csak RIS V vizes kivitel
PS1 Differenciálynomás-kapcsoló az OF szűrőhöz	+	ST1 Külső levegő-zsalu	+
PS2 Differenciálynomás-kapcsoló az EF szűrőhöz	+	ST2 Elszívó/kidobó levegő-zsalu	+
HE1 Elektromos légfűtő	Csak E (Elektromos) kivitel	AQS Levegőminőség-érzékelő (0-10 V, csatorna/helyiség)	1 db
TV Hőmérséklet-érzékelő HW1 visszatérő ág	Csak RIS V vizes kivitel	Távvezérlő	1 db
T1 Fagyvédelmi termosztát HW1-hez		MB-Gateway web modul	+
C Lemezes hővisszanyerő hőcserélő	+		
M3 Hővisszanyerő bypass zsalu mozgatómotor	+		
SUP Befűtő levegő hőmérséklet-érzékelő	+		
ODA Külső levegő hőmérséklet-érzékelő	+		
EHA Kidobott levegő hőmérséklet-érzékelő	+		
DTJ Elszívott levegő hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő	+		




BEÉPÍTÉSI JAVASLAT

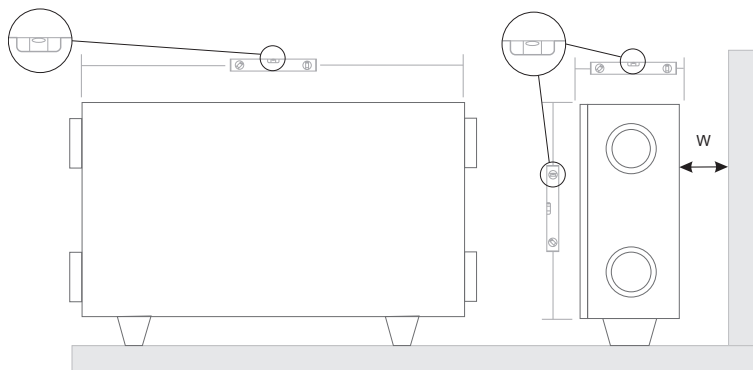


Vízszintes szerelési pozíció a padlón. (W=400mm)



Vízszint beállítása

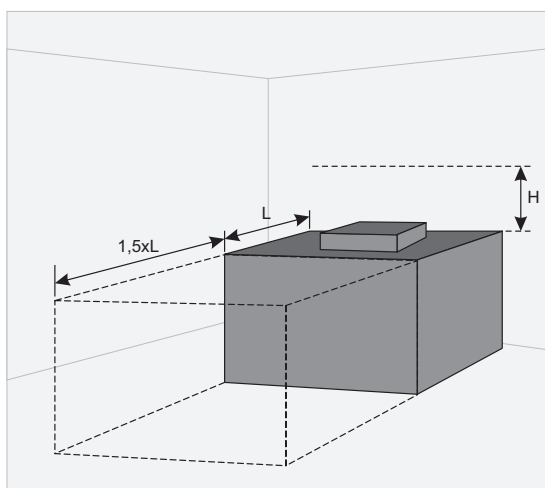

Minimális távolság a kezelőajtó kinyitásához - $1.5 \times L$
Minimális távolság a vezérlő doboz ajtajának kinyitásához - $H > 400 \text{ mm}$

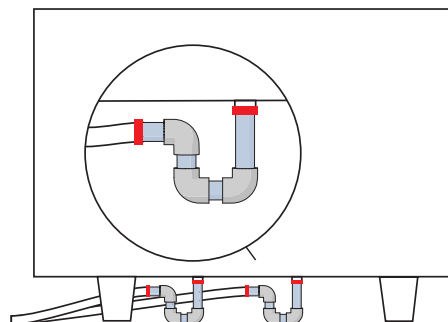

Kondenzvíz elvezetés kialakítása

